


AXOR

| | |
|---|----|
| D E / Gebrauchsanleitung / Montageanleitung | 02 |
| F R / Mode d'emploi / Instructions de montage | 02 |
| E N / Instructions for use / Assembly instructions | 03 |
| I T / Istruzioni per l'uso / Istruzioni per Installazione | 03 |
| E S / Modo de empleo / Instrucciones de montaje | 04 |
| N L / Gebruiksaanwijzing / Handleiding | 04 |
| D K / Brugsanvisning / Monteringsvejledning | 05 |
| P T / Instruções para uso / Manual de Instalación | 05 |
| P L / Instrukcja obsługi / Instrukcja montażu | 06 |
| C S / Návod k použití / Montážní návod | 06 |
| S K / Návod na použitie / Montážny návod | 07 |
| Z H / 用户手册 / 组装说明 | 07 |
| R U / Руководство пользователя / | |
| Инструкция по монтажу | 08 |
| F I / Käyttöohje / Asennusohje | 08 |
| S V / Bruksanvisning / Monteringsanvisning | 09 |
| L T / Vartotojo instrukcija / Montavimo instrukcijos | 09 |
| H R / Upute za uporabu / Uputstva za instalaciju | 10 |
| R O / Manual de utilizare / Instrucțiuni de montare | 10 |
| E L / Οδηγίες χρήσης / Οδηγία συναρμολόγησης | 11 |
| S L / Navodilo za uporabo / Navodila za montažo | 11 |
| E T / Kasutusjuhend / Paigaldusjuhend | 12 |
| L V / Lietošanas pamācība / Montāžas instrukcija | 12 |
| S R / Uputstvo za upotrebu / Uputstvo za montažu | 13 |
| N O / Bruksanvisning / Montasjeweiledning | 13 |
| B G / Инструкция за употреба / | |
| Ръководство за монтаж | 14 |
| J P / 取扱説明書 / 施工説明書 | 14 |
| U A / Інструкції з використання / Інструкція по збірці | 15 |
| A R / دليل الاستخدام / تعليمات التجميع | 15 |
| T R / Kullanım kılavuzu / Montaj kılavuzu | 16 |
| H U / Használati útmutató / Szerelési útmutató | 17 |
| הוראות שימוש / הוראות הרכבה / | 17 |

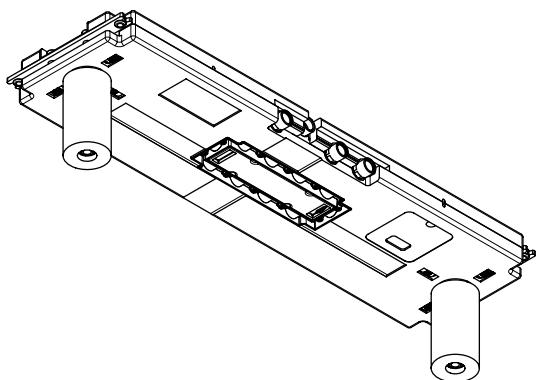

AXOR ShowerHeaven 1200 4jet
12922180

INSTALLATION

△ SICHERHEITSHINWEISE

△ Bei der Montage müssen zur Vermeidung von Quetsch- und Schnittverletzungen Handschuhe getragen.

ELEKTROANSCHLUSS

△ Die Installations- und Prüfungsarbeiten sind von einer zugelassenen Elektrofachkraft, unter Berücksichtigung von VDE 0100 Teil 701 u. IEC 60364-7-701, auszuführen.

△ Bei der Elektroinstallation sind die entsprechenden VDE-, Landes- und EVU-Vorschriften in der jeweils gültigen Fassung einzuhalten.

△ Die gesamte Stromversorgung erfolgt über einen 240V/N/PE/Hz Wechselstromanschluss.

△ Die Absicherung muss über eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD/Fl) mit einem Bemessungsdifferenzstrom $\leq 30\text{ mA}$ erfolgen.

△ Die Absicherung muss in regelmäßigen Abständen auf ihre Funktion überprüft werden.

△ Das Produkt muss an einen bauseits vorhandenen Potentialausgleich (PA) 4 mm^2 angeschlossen werden.

△ Die Umgebungstemperatur darf nicht größer als 50°C sein.

△ Es muss gewährleistet sein dass das Produkt vom Netz getrennt werden kann. Entweder durch einen frei zugänglichen Stecker oder durch einen allpoligen Schalter nach EN 60335-1 Abs. 24.3.

MONTAGEHINWEISE

- / Die in den Ländern jeweils gültigen Installationsrichtlinien sind einzuhalten.
- / Bei der Montage des Produktes durch qualifiziertes Fachpersonal ist darauf zu achten, dass die Befestigungsfläche im gesamten Bereich der Befestigung plan ist (keine vorstehenden Fugen oder Fliesenversatz), der Wandaufbau für eine Montage des Produktes geeignet ist und keine Schwachstellen aufweist.
- / Sämtliche Arbeiten dürfen nur im spannungsfreien Zustand vorgenommen werden.
- / Für die Montage darf nur normgerechtes Material verwendet werden.
- / Für das im Fertigset mitgelieferte Netzteil muss eine Unterputzdose ($> \varnothing 60\text{ mm}$) mit einer 240 V Zuleitung vorgesehen werden.
- / Alle Komponenten müssen zugänglich bleiben.
- / Das Netzteil darf nicht in Schutzbereich 0, 1 oder 2 eingebaut werden.
- / Die Unterputzdose darf nur in trockenen Innenräumen installiert werden.
- / Die Unterputzdose ist nur mit Werkzeug zugänglich.
- / Die Distanz zwischen Unterputzdose und Grundset darf maximal 6 m betragen.
- / Das Leerrohr muss mindestens alle 500 mm fixiert werden und der Biegeradius muss größer als 100 mm sein.

SYMBOLERKLÄRUNG

Kein essigsäurehaltiges Silikon verwenden!



INSTALLATIONSBEISPIEL (siehe Seite 18)



MASSÉ (siehe Seite 22)

0, 1, 2

Netzteil



Leerrohr



240 V



24 V



SERVICETEILE (siehe Seite 23)

**△ CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

△ Lors du montage, porter des gants de protection pour éviter toute blessure par écrasement ou coupure.

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

△ Les travaux d'installation et de contrôle doivent être effectués par un électricien agréé en conformité avec les dispositions des normes VDE 0100 partie 701 et CEI 60364-7-701.

△ Respecter les consignes VDE, nationale et EVU correspondantes, dans leur version en vigueur.

△ L'ensemble de l'alimentation électrique est réalisé par le biais d'un raccordement à courant alternatif de 240V/N/PE/Hz.

△ La protection par fusibles doit se faire à l'aide d'un dispositif de protection contre les courants de court-circuit (RCD/Fl) avec un courant différentiel assigné de $\leq 30\text{ mA}$.

△ Le fonctionnement de la protection par fusibles doit être vérifié à intervalles réguliers.

△ Le produit doit être raccordé à une liaison équipotentielle du propriétaire (PA) 4 mm^2 .

△ La température ambiante ne doit pas être supérieure à 50°C .

△ La possibilité de séparation du secteur doit être garantie pour le produit et ce, soit par une fiche librement accessible, soit par une fiche multipolaire selon EN 60335-1 para. 24.3.

INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE

- / Les directives d'installation en vigueur dans le pays concerné doivent être respectées.
- / Lors du montage de ce produit par du personnel qualifié, veiller à ce que la surface de fixation soit bien plane dans toute la zone de fixation (pas de dépassement de joints ou de déport de carreaux), à ce que le mur se prête au montage du produit et ne présente aucun point fragile.
- / Tous les travaux ne doivent être faits qu'à l'état hors tension.
- / N'utiliser pour le montage que du matériel satisfaisant aux normes.
- / Prévoir une prise de courant-interrupteur sous crépi ($> \varnothing 60\text{ mm}$) avec alimentation de 240 V pour le transformateur fourni avec le kit
- / Tous les éléments doivent rester accessibles.
- / Le transformateur ne doit être monté que dans la zone de protection 0, 1 ou 2.
- / La prise sous crépi ne doit être installée que dans des locaux intérieurs secs.
- / La prise de courant sous crépi n'est accessible qu'à l'aide d'un outil.
- / La distance entre la prise de courant-interrupteur sous crépi et le kit de base ne doit pas excéder 6 m
- / La gaine vide doit être fixée au moins tous les 500 mm, et le rayon de courbure doit être supérieur à 100 mm.

DESCRIPTION DU SYMBOLE

Ne pas utiliser de silicone contenant de l'acide acétique!



EXEMPLE D'INSTALLATION (siehe Seite 18)



DIMENSIONS (voir pages 22)

0, 1, 2

ZONE DE PROTECTION (voir pages 22)



transfo



Tube vide



240 V



24 V



PIÈCES DÉTACHÉES (voir pages 23)



⚠ SAFETY NOTES

⚠ Gloves should be worn during installation to prevent crushing and cutting injuries.

ELECTRICAL CONNECTION

⚠ The installation and testing work must be performed by a skilled electrician in observance of VDE 0100 part 701 and IEC 60364-7-701.

⚠ The current version of the applicable regulations from VDE, local authorities and utility companies must be observed for electric installation work.

⚠ The entire power is supplied via a 240V/N/PE/ ω Hz AC connection.

⚠ The circuit must be protected via a ground fault protector (RCD/Fl) with a measured differential current of ≤ 30 mA.

⚠ The proper function of this fusing/protection must be checked at regular intervals.

⚠ The product must be connected to 4 mm² equipotential bonding (PA) to be provided by the customer.

⚠ The ambient temperature must not be higher than 50°C.

⚠ It must be ensured that the product can be disconnected from the mains. Either via a freely accessible plug or via an all-pin switch as per EN 60335-1, sect. 24.3

INSTALLATION INSTRUCTIONS

/ The plumbing codes applicable in the respective countries must be observed.

/ During installation of the product by qualified trained personnel, make sure that the entire fastening surface is even and smooth (no protruding seams or tile offset), that the finish of the wall is suitable to apply the product and has no weak points.

/ Any work may only be carried out in a de-energized state.

/ Only standardized materials may be used for the installation.

/ For the transformer supplied with the ready-to-use set, a flush-mounted outlet socket ($> \varnothing 60$ mm) with a 240 V supply line must be provided.

/ All components must remain accessible.

/ The transformer must not be installed in protection zones 0, 1 or 2.

/ The flush-mounted box may only be installed in dry indoor rooms.

/ You need tools to access the flush-type box.

/ The clearance between flush-mounted outlet socket and basic set may amount to max. 6 m

/ This empty pipe must be affixed at least every 500 mm and the bending radius must be greater than 100 mm.

SYMBOL DESCRIPTION



Do not use silicone containing acetic acid!



INSTALLATION EXAMPLE (siehe Seite 18)



DIMENSIONS (see page 22)



PROTECTED AREA (see page 22)



transformer



Empty pipe



240 V



24 V



SPARE PARTS (see page 23)

ASSEMBLY (see page 20)



⚠ INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

⚠ Durante il montaggio, per evitare ferite da schiacciamento e da taglio bisogna indossare guanti protettivi.

ALLACCIAIMENTO ELETTRICO

⚠ I lavori di installazione e di controllo vanno eseguiti da un elettricista specializzato autorizzato, in considerazione della normativa VDE 0100 Parte 701 e IEC 60364-7-701.

⚠ Per l'installazione elettrica vanno rispettate le corrispondenti prescrizioni VDE, del Paese e EVU nella rispettiva versione valida.

⚠ L'alimentazione completa della corrente avviene attraverso un collegamento di corrente alternata 240V/N/PE/ ω Hz.

⚠ La protezione deve avvenire tramite un dispositivo di protezione salvavita (RCD/Fl) con una corrente differenziale ≤ 30 mA.

⚠ È necessario controllare ad intervalli regolari il perfetto funzionamento della protezione.

⚠ Il prodotto deve essere collegato a un collegamento equipotenziale (PA) 4 mm² presente in loco.

⚠ La temperatura ambiente non deve essere maggiore di 50 °C.

⚠ Deve essere garantito che il prodotto possa essere separato dalla rete elettrica. Questo può essere realizzato tramite una spina liberamente accessibile oppure tramite un interruttore passatutto secondo EN 60335-1 cv. 24.3.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

/ Vanno rispettate le direttive di installazione nazionali vigenti nel rispettivo paese.

/ Per il montaggio del prodotto da personale specializzato qualificato bisogna fare attenzione, che la superficie di fissaggio, in tutto il campo di fissaggio, sia piana (nessuna giunzione sporgente o sfalsamento di piastrelle), la costruzione della parete sia adatta al montaggio del prodotto e che non presenti alcun punto debole.

/ Tutti i lavori devono essere eseguiti solo in stato privo di tensione.

/ Per l'installazione è consentito l'utilizzo solo di materiale a norma.

/ Per il trasformatore fornito insieme al kit terminale bisogna prevedere una scatola sotto traccia ($> \varnothing 60$ mm) con cavo di alimentazione da 240 V.

/ Tutte le componenti devono rimanere accessibili.

/ Il trasformatore non può essere installato in zone di protezione 0, 1 e 2.

/ La scatola sotto traccia può essere installata solo in locali interni asciutti.

/ La scatola sotto traccia è accessibile solo con attrezzi.

/ La distanza tra scatola sotto traccia e kit base deve essere al massimo 6 m.

/ Il tubo vuoto va fissato almeno ogni 500 mm e il raggio curvato deve essere maggiore di 100 mm.

DESCRIZIONE SIMBOLO

Non utilizzare silicone contenente acido acetico!

ESEMPIO PER L'INSTALLAZIONE (siehe Seite 18)

INGMOMBR (vedi pagg. 22)

ZONA PROTETTA (vedi pagg. 22)

trasformatore

Tubo vuoto

240 V

24 V

PARTI DI RICAMBIO (vedi pagg. 23)

MONTAGGIO (vedi pagg. 20)



INDICACIONES DE SEGURIDAD

⚠ Durante el montaje deben utilizarse guantes para evitar heridas por aplastamiento o corte.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

⚠ Las tareas de instalación y prueba únicamente pueden ser realizadas por personal electricista cualificado, respetando las reglamentaciones de las normas VDE 0100, parte 701, e IEC 60364-7-701.

⚠ Para la instalación eléctrica deben respetarse las disposiciones correspondientes VDE, de cada país, y EVU en su versión vigente.

⚠ La alimentación de energía se realiza por medio de una conexión AC 240V/N/PE/ ~Hz .

⚠ Para funciones de seguridad debe utilizarse un dispositivo de protección contra fallos de corriente (RCD/Fl) con una corriente diferencial de medición de $m < 30\text{mA}$.

⚠ La función del seguro debe ser verificado en lapsos regulares.

⚠ El producto tiene que ser conectado a una conexión equipotencial (PA) de 4 mm 2 de puesta a disposición en obra.

⚠ La temperatura ambiente no debe superar los 50°C.

⚠ Debe garantizarse que el producto pueda ser separado de la red. Mediante un tomacorriente de acceso libre o mediante un interruptor para todos los polos, según EN 60335-1, sección 24.3.

INDICACIONES PARA EL MONTAJE

/ Es obligatorio el cumplimiento de las directrices de instalación vigentes en el país respectivo.

/ Durante el montaje del producto, mediante personal especializado, se debe asegurar de que la superficie de sujeción en todo el área de la fijación sea plana (sin fugas o azulejos que sobresalgan), que la estructura del muro sea adecuada para el montaje del producto y que no presente puntos débiles.

/ Todos los trabajos que se realicen, deben llevarse a cabo en estado sin tensión.

/ Para el montaje debe utilizarse únicamente material reglamentario .

/ Para el transformador incluido en el set completo se necesita una toma bajo revoque ($> \varnothing 60\text{ mm}$) con un cable de alimentación de 240 V.

/ Procure que sean accesibles todos los componentes.

/ El transformador no debe ser instalado en los sectores de protección 0, 1 ó 2.

/ La caja para empotrar solo puede ser instalada en salas interiores sin humedad.

/ La caja empotrada solo es accesible con herramientas.

/ La distancia máxima entre la toma bajo revoque y el set básico no puede ser superior a los 6 m.

/ El tubo vacío se debe fijar cada 500 mm, formando un radio de flexión superior a 100 mm.

DESCRIPCIÓN DE SÍMBOLOS

No utilizar silicona que contiene ácido acético!

EJEMPLO DE INSTALACIÓN (siehe Seite 18)

DIMENSIONES (ver página 22)

0, 1, 2 ÁREA PROTEGIDA (ver página 22)

Transformador

Tubo vacío

240 V

24 V

REPUESTOS (ver página 23)

MONTAJE (ver página 20)



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

⚠ Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en snijwonden handschoenen worden gedragen.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

⚠ De installatie- en controlewerkzaamheden moeten uitgevoerd worden door een geautoriseerde electricien die rekening houdt met de normen VDE 0100 Deel 701 en IEC 60364-7-701.

⚠ Bij de elektrische installatie moeten de overeenkomstige VDE-, nationale en EVU-voorschriften in de geldige versie in acht genomen worden.

⚠ De volledige stroomtoevoer gebeurt via een 240V/N/PE/ ~Hz wisselstroomaansluiting.

⚠ De beveiliging moet gebeuren via een verliesstroomschakelaar (RCD/Fl) met een toegekende verschilstroom $\leq 30\text{ mA}$.

⚠ De beveiliging moet regelmatig op functionaliteit gecontroleerd worden.

⚠ Het product moet aangesloten worden aan een potentiaalvereffening van het gebouw (PA) van 4 mm^2 .

⚠ De omgevingstemperatuur mag niet hoger zijn dan 50 °C.

⚠ Er moet gegarandeerd zijn dat het product gescheiden kan worden van het stroomnet. Ofwel door een vrij toegankelijke stekker, ofwel door een alpolige schakelaar conform EN 60335-1 § 24.3.

MONTAGE-INSTRUCTIES

/ De in de overeenkomstige landen geldende installatierichtlijnen moeten nageleefd worden.

/ Bij de montage van het product door gekwalificeerd vakpersoneel moet erop gelet worden dat het montagevlak in het volledige bereik van de bevestiging vlak is (geen uitstekende voegen of verspringende tegels), dat de wand geschikt is voor de montage van het product en geen zwakte plaatzen vertoont.

/ Alle werkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden in de spanningsvrije toestand.

/ Voor de montage mag enkel materiaal gebruikt worden dat aan de normen voldoet.

/ Voor de in de kant-en-klare set meegeleverde transformator moet een verzonken contactdoos ($> \varnothing 60\text{ mm}$) met een voedingsleiding van 240 V voorzien worden.

/ Alle componenten moeten toegankelijk blijven.

/ De transformator mag niet in veiligheidszone 0, 1 of 2 ingebouwd worden.

/ De inboundoos mag enkel in droge wanden geïnstalleerd worden.

/ De verzonken contactdoos is enkel toegankelijk met gereedschap.

/ De afstand tussen de verzonken schakeldoos en de basisset mag niet meer dan 6 m bedragen.

/ De lege buis moet minstens alle 500 mm vastgezet worden en de buigradius moet groter zijn dan 100 mm.

SYMBOLESCHRIJVING

Gebruik geen zuurhoudende siliconen!

INSTALLATIEVOORBEELD (siehe Seite 18)

MATERIALEN (zie blz. 22)

0, 1, 2 VEILIGHEIDSZONE (zie blz. 22)

trafo

Lege buis

240 V

24 V

SERVICE ONDERDELEN (zie blz. 23)

MONTAJE (zie blz. 20)



△ SIKKERHEDS ANVISNINGER

△ Ved monteringen skal der bruges handsker for at undgå kvæstelser og snitsår.

EL-TILSLUTNING

△ Installationen og afprøvningen skal gennemføres af en godkendt el-installatør iht. VDE 0100 part 701 og IEC 60364-7-701.

△ Ved el-installeringen skal der tages hensyn til branchens forskrifter og de tilsvarende gældende nationale love og forskrifter.

△ Den samlede strømforsyning sker via en 240V/N/PE/ ω Hz vekselstrømtislutning.

△ Sikringen skal køre over en fejlstrømssikring (RCD / FI) med en fejlstrømsdifference ≤ 30 mA.

△ Sikringen skal kontrolleres i regelmæssige afstande for funktion.

△ Produktet skal tilsluttes til en potentialudligning (PA) 4 mm².

△ Omgivelsestemperaturen må ikke være højere end 50 °C.

△ Det skal være sikkert, at produktet kan kobles fra strømforsyningen. Enten via et tilgængeligt stik eller en flerpolet kontakt iht. EN 60335-1 stk. 24.3

MONTERING SANVISNINGER

/ Installationsbestemmelserne, der gælder i det enkelte land, skal overholdes.

/ Ved montering af produktet igennem kvalificerede fagfolk skal der holdes øje med, at fastgørelsесoverfladen er plan i alle områder hvor produktet monteres (ingen fremragende fuger eller fliseforskydninger), at væggene er velegnet til monteringen af produktet og ikke har svære områder.

/ Alle arbejder må kun gennemføres hvis apparatet er uden spænding.

/ Til monteringen må der kun bruges godkendt materiale.

/ Til transformatoren, som leveres med færdigsættet, skal der planlægges en indbygget dåse ($> \varnothing 60$ mm) med en 240 V strømledning.

/ Alle komponenter skal forblive tilgængelige.

/ Transformatoren må ikke indbygges i beskyttelsesområderne 0, 1 eller 2.

/ Indbygningsdåsen må kun installeres i tørre indvendige rum.

/ Den indbyggede stikdåse er kun tilgængelig med værkøj.

/ Afstanden mellem indbygget dåse og basissæt må være maksimalt 6 m.

/ Det tomme rør skal fikses mindst hver 500 mm og rørets bøjeradius må ikke være større end 100 mm.

SYMBOLSKRIVELSE



Der må ikke benyttes eddikesyreholdig silikonel



INSTALLATIONSEKSEMPEL (siehe Seite 18)



MÅLENDE (se s. 22)



BESKYTTELSESKLASSE (se s. 22)



Transformer



Tomt rør



240 V



24 V



RESERVEDELE (se s. 23)

△ AVISOS DE SEGURANÇA

△ Durante a montagem devem ser utilizadas luvas de protecção, de modo a evitar ferimentos resultantes de entalamentos e de cortes.

LIGAÇÃO ELÉCTRICA

△ Os trabalhos de instalação e de controlo devem ser efectuados por um técnico electricista devidamente autorizado e especializado, tendo em consideração as normas VDE 0100 Parte 701 e IEC 60364-7-701.

△ Na instalação eléctrica deve ser cumprida a versão válida das prescrições VDE nacionais e EVU.

△ Toda a alimentação eléctrica é efectuada através de uma ligação de corrente alternada 240V/N/PE/ ω Hz.

△ A ligação deve estar protegida por um diferencial magneto-térmico bipolar (RRCB), com uma corrente residual ≤ 30 mA.

△ O funcionamento correcto da protecção da ligação deve ser controlado periodicamente.

△ O produto deve ser conectado a uma ligação equipotencial (PA) 4 mm² existente.

△ A temperatura ambiente não pode ser superior a 50 °C.

△ Deve ser assegurada a possibilidade de separação do produto da rede. Isto pode ser assegurado por uma ficha de livre acesso ou através de um interruptor omnipolar, segundo EN 60335-1 par. 24.3.

AVISOS DE MONTAGEM

/ A prescrições de instalação válidas nos respetivos países devem ser respeitadas.

/ Durante a montagem efectuada por técnicos qualificados deve ter-se em atenção que a superfície de fixação seja plana em toda a sua extensão (sem juntas ou ladrilhos salientes), que a estrutura da parede seja adequada para a montagem do produto e que não apresente pontos fracos.

/ Todos os trabalhos só podem ser realizados com o sistema desconectado da corrente eléctrica.

/ Para a montagem só pode ser utilizado material normalizado.

/ Para o transformador incluído no conjunto completo tem que ser prevista uma caixa de tomada de embutir ($> \varnothing 60$ mm) com uma linha adutora de 240 V.

/ Todos os componentes têm que permanecer acessíveis.

/ O transformador não pode ser montado na área de protecção 0, 1 ou 2.

/ A tomada embutida apenas deve ser instalada em espaços interiores secos.

/ A tomada de embutir é apenas acessível com ferramenta.

/ A distância entre a caixa de tomada de embutir e o equipamento base pode ser no máximo de 6 m.

/ O tubo vazio tem que ser fixado em intervalos regulares de, pelo menos, 500 mm e o raio de curvatura tem que ser superior a 100 mm.

DESCRICAÇÃO DO SÍMBOLO

 Não utilizar silicone que contenha ácido acético!

 EXEMPLO DE INSTALAÇÃO (siehe Seite 18)

 MEDIDAS (ver página 22)

0, 1, 2 ÁREA DE PROTECÇÃO (ver página 22)

 Transformador

 Tubo vazio

 240 V

 24 V

 PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO (ver página 23)

⚠ W S K A Z O W K I B E Z P I E C Z E N S T W A

⚠ Aby uniknąć zranień na skutek zgniecenia lub przecięcia, podczas montażu należy nosić rękawice ochronne.

P R Z Y Ł A C Z E E L E K T R Y C Z N E

⚠ Prace instalacyjne i kontrolne mogą być przeprowadzana jedynie przez wykwalifikowanego elektryka, przestrzegając przepisów z VDE 0100 część 701 i IEC 60364-7-701.

⚠ Przy instalacji elektrycznej należy przestrzegać odpowiednich przepisów krajowych i europejskich w obowiązującej wersji.

⚠ Całość zasilania elektrycznego odbywa się przy użyciu przyłącza prądu zmiennego 240V/N/PE/ ω Hz.

⚠ Zabezpieczenie instalacji musi mieć miejsce przy użyciu zabezpieczenia różnicowego (RCD) z różnicą pomiarów wynoszącą ≤ 30 mA.

⚠ Zabezpieczenie musi być sprawdzane w regularnych odstępach czasu pod kątem właściwego działania.

⚠ Produkt należy podłączyć do ekwipotencjalizacji (PA) 4 mm² udostępnionej przez klienta.

⚠ Temperatura otoczenia nie może przekraczać 50°C.

⚠ Należy zapewnić, by produkt można było odłączyć od sieci. Zapewnia się to albo przy użyciu wolno dostępnej wtyczki albo za pomocą wyłącznika wszystkich biegunów zgodnie z EN 60335-1 ust. 24.3.

W S K A Z O W K I M O N T A Ź O W E

/ Należy przestrzegać wytycznych instalacyjnych obowiązujących w danym kraju.

/ Montaż produktu musi być wykonany przez wykwalifikowanego fachowca. Powierzchnia w miejscu montażu musi być równa [bez uskoków wzgl. wzajemnie przesuniętych płytaków]. Ściana w miejscu montażu musi być stabilna. Dotożone w komplecie śruby i kołki rozporowe są przeznaczone do betonu.

/ Wszystkie prace mogą być przeprowadzone jedynie w stanie pozbawionym napięcia.

/ Do montażu można używać jedynie materiału normowego.

/ Dla transformatora dostarczonego w zestawie gotowym należy przewidzieć puszkę przełącznikową podtynkową ($> \varnothing 60$ mm) z przewodem doprowadzającym 240 V.

/ Wszystkie komponenty muszą pozostać dostępne.

/ Transformatora nie można montować w strefie ochronnej 0, 1 ani 2.

/ Puszkę podtynkową można założyć jedynie w suchych pomieszczeniach wewnętrznych.

/ Puszka podtynkowa dostępna jest tylko przy użyciu narzędzia.

/ Odległość między puszką przełącznikową podtynkową a zestawem podstawowym może wynosić maks. 6 m.

/ Rurkę kablową należy zamocować co najmniej co 500 mm, a promień gięcia musi być większy niż 100 mm.

O P I S S Y M B O L U

 Nie stosować silikonów zawierających kwas octowy!

 PRZYKŁAD INSTALACJI (siehe Seite 18)

 WYMIARY (patrz strona 22)

0, 1, 2 STREFA OCHRONNA (patrz strona 22)

 Transformator

 Rura osłonowa do prowadzenia przewodów

 240 V

 24 V

 CZĘŚCI SERWISOWE (patrz strona 23)

MONTAŻ (patrz strona 20)



⚠ B E Z P E Č N O S T N Í P O K Y N Y

⚠ Pro zabranění žezným zraněním a pohmožděním je nutné při montáži nosit rukavice.

E L E K T R I C K É P Ř I P O J E N Í

⚠ Instalační práce a přezkoušení musí být provedeno autorizovaným elektrotechnickým odborníkem za zohlednění směrnic VDE 0100, část 701 a IEC 60364-7-701.

⚠ Při elektroinstalaci musíte dodržet příslušné předpisy VDE a místní předpisy energetických podniků, vždy v platném znění.

⚠ Celkové napájení probíhá přes napojení na střídavý proud 240V/N/PE/ ω Hz.

⚠ Jištění musí být provedeno přes přepěťovou ochranu (RCD / FI) se jmenovitým rozdílovým proudem ≤ 30 mA.

⚠ Jištění musí být v pravidelných intervalech kontrolováno na svoji funkčnost.

⚠ Produkt musí být připojen k vyrovnaní potenciálu (PA) 4 mm² na instalovanému provozovatelem.

⚠ Okolní teplota nesmí být vyšší než 50 °C.

⚠ Musí být zajistěno, aby bylo možné výrobek odpojit od sítě. Buď volně přístupnou zástrčkou nebo vícepólovým vypínačem podle EN 60335-1 odst. 24.3.

P O K Y N Y K M O N T Á Ž I

/ Je třeba dodržovat montážní pravidla platné v dané zemi.

/ Při montáži produktu kvalifikovanou osobou je třeba dbát na to, aby byla upevňovací plocha v celé oblasti upevnění rovná (žádné výčnívající spáry nebo zapuštění obkladů), aby struktura stěny byla vhodná pro montáž produktu a neměla žádná slabá místa.

/ Veškeré práce se smí provádět pouze v beznapěťovém stavu.

/ K montáži smí být používán pouze materiál odpovídající normám.

/ Pro transformátor dodaný jako hotová sada je nezbytné připravit podomítkovou krabici spínače ($> \varnothing 60$ mm) se zdrojem 240 V.

/ Všechny komponenty musí zůstat přístupné.

/ Transformátor nesmí být montován v zónách ochrany 0, 1 nebo 2.

/ Podomítková krabice smí být instalována pouze v suchých interiérech.

/ Podomítková krabice je přístupná pouze s náradím.

/ Vzdálenost mezi podomítkovou krabicí spínače a základní sestavou smí činit maximálně 6 m.

/ Ochranná trubka musí být alespoň každých 500 mm připevněna a poloměr ohybu musí být větší než 100 mm.

P O P I S S Y M B O L Ú

 Nepoužívat silikon s obsahem kyseliny octové!

 PRÍKLAD INSTALACE (siehe Seite 18)

 ROZMÍRY (viz strana 22)

0, 1, 2 CHRÁNĚNÁ OBLAST (viz strana 22)

 Transformátor

 Ochranná trubka

 240 V

 24 V

 SERVISNÍ DÍLY (viz strana 23)

MONTAŽ (viz strona 20)



△ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

△ Pri montáži musíte nosiť rukavice, aby ste predišli pomliaždeninám a rezným poraneniam.

ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE

△ Inštaláčne a skúšobné práce musí vykonávať len autorizovaný elektrikár pri zohľadnení norem VDE 0100, časť 701 a IEC 60364-7-701.

△ Pri elektroinstalácii je nutné dodržiavať príslušné predpisy VDE, krajiny a EVU v príslušnom platnom vydani.

△ Celkové zásobovanie elektrickým prúdom prebieha prostredníctvom pripojenia striedavého prúdu 240V/N/PE/HZ

△ Istenie musí byť vykonané cez prepäťovú ochranu (RCD / FI) s menovitým rozdielovým prúdom ≤ 30 mA.

△ Funkčnosť istenia musí byť kontrolovaná v pravidelných časových intervaloch.

△ Výrobok sa musí pripojiť na vyrovnanie potenciálov (PA) 4 mm² prítomné zo strany stavby.

△ Okolitá teplota nesmie byť vyššia ako 50 °C.

△ Je nutné zabezpečiť, aby sa výrobok dal odpojiť od siete. Buď voľne prístupnou zástrčkou alebo viacpôlovým vypínačom podľa smernice EN 60335-1 odstavec 24.3.

POKYNY PRE MONTÁŽ

/ Je potrebné dodržiavať smernice o inštalácii, ktoré sú práve teraz platné v krajinách.

/ Pri montáži produktu kvalifikovanou osobou treba dávať pozor na to, aby bola upevňovacia plocha v celej oblasti upevnenia rovná (žiadne vyčnievajúce medzery alebo zapustenia obkladov), aby štruktúra steny bola vhodná pre montáž produktu a nemá žiadne slabé miesta.

/ Všetky práce sa smú vykonávať len vtedy, keď je prístroj odpojený od elektrického napäťia.

/ Pri montáži môže byť použitý len materiál zodpovedajúci norme.

/ Pre transformátor dodaný s hotovou súpravou musí byť k dispozícii podomietková krabica (> Ø 60 mm) s prívodným vedením 240 V.

/ Všetky komponenty musia zostať prístupné.

/ Transformátor nesmie byť montovaný v ochranej zóne 0, 1 alebo 2.

/ Krabica pod omietku sa smie inštalovať iba v suchých vnútorných priestoroch.

/ Podomietková krabica je prístupná iba pomocou náradia.

/ Vzdialenosť medzi podomietkovou krabicou a základnou súpravou musí byť maximálne 6 m.

/ Ochranná trubka musí byť upevnená minimálne každých 500 mm a polomer ohnutia musí byť väčší ako 100 mm.

POPIS SYMBOLOV



Nepoužívať silikón s obsahom kyseliny octovej!



PRÍKLAD INŠTALÁCIE (siehe Seite 18)



ROZMERY (viď strana 22)



OCHRANNÁ OBLAST (viď strana 22)



Transformátor



Ochranná rúra EN20



240 V



24 V



SERVISNÉ DIELY (viď strana 23)



△ 安全技巧

△ 装配时为避免挤压和切割受伤, 必须戴上手套.

电气连接

△ 安装和检查工作由有资质的电气专业人员按照德国电气工程协会VDE 0100 标准中第701项和国际电工委员会IEC 60364-7-701标准执行.

△ 在进行电力安装的过程中, 遵守有效的德国电工规范以及本国的电力危险防护规定.

△ 总电源供应通过一个240V/N/PE/HZ的交流电源接口实现.

△ 必须通过一个故障电流保护装置 (RCD / FI) 进行保险, 设计电流差≤30 mA.

△ 必须定期检查保险装置的功能.

△ 产品必须连接施工方现有的电位补偿(PA) 4 mm².

△ 环境温度不得超过50 °C.

△ 必须确保本产品可以从电源上断开. 根据EN 60335-1 Abs. 24.3 的规定, 要么通过一个独立的附加插头, 要么通过一个全极开关.

安装提示

/ 请遵守当地国家现行的安装规定.

/ 由有资格的专业人员进行产品安装时请注意. 在所有加固区域中, 加固表面是否平整 (无突出的接缝或瓷砖). 墙体结构是否适合产品安装且未显露出任何缺点.

/ 所有的工作只能在没有电压的状况下进行.

/ 安装时只允许使用符合标准要求的材料.

/ 必须为随总成件所提供的变压器规定一个具有 240V 供电线的暗装插座盒 (> Ø 60 mm).

/ 所有组件必须保持可供使用.

/ 变压器不得安装在0, 1或2类保护区域内.

/ 嵌入式接线盒只能安装在室内干燥地点处.

/ 必须使用工具拆装暗线开关盒.

/ 暗装插座盒与底座组件之间的间距允许最大 6 米.

/ 这个空管必须确定至少是500毫米, 其弯曲半径必须大于100毫米.

符号说明



请勿使用含有乙酸的硅胶!



安装实例 (siehe Seite 18)



大小 (参见第页 22)



保护区域 (参见第页 22)



变压器



空管



240 V



24 V



备用零件 (参见第页 23)



▲ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

▲ Во время монтажа следует надеть перчатки во избежание прищемления и порезов.

ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ

▲ Установочные и проверочные работы проводятся специалистами-электриками, имеющими допуск к работе, с соблюдением VDE 0100, часть 701, и IEC 60364-7-701.

▲ При электромонтаже следует соблюдать соответствующие предписания Союза немецких электротехников (VDE), государственные нормы и предписания Европейского объединения исследований несчастных случаев (EVU) в действующей редакции.

▲ Общее электроснабжение организуется подключением к сети переменного тока 240 В и 50 Гц с нейтралью и защитным заземлением.

▲ Электроустановка должна предусматривать устройство защитного отключения (выключатель дифференциального тока) с измеряемым дифференциальным током ≤ 30 мА.

▲ Защиту подвергают регулярной проверке на предмет функционирования.

▲ Изделие нужно подключить к выравнивателю потенциалов (PA) 4 мм², предусмотренному заказчиком.

▲ Температура окружающей среды должна быть не более 50 °C.

▲ Необходимо обеспечить возможность отключения изделия от сети электропитания. Для этой цели предусматривают либо свободно доступный штекер, либо выключатель, прерывающий ток на всех полюсах согласно EN 60335-1, раздел 24.3.

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

/ Необходимо соблюдать требования по монтажу, действующие в соответствующих странах.

/ Во время монтажа изделия квалифицированным персоналом поверхность крепления должна быть ровной по всей области крепления (не допускайте выступающих стыков или перекоса облицовочной плитки); для монтажа изделия следует использовать подходящую стену достаточной прочности.

/ Все работы разрешается выполнять только в обесточенном состоянии.

/ При монтаже допускается применение только соответствующих нормам материалов.

/ Для трансформатора, входящего в готовый комплект, необходимо предусмотреть скрытую штепсельную розетку (> Ø 60 мм) с подводом 240 В.

/ После установки убедитесь, что возможен доступ ко всем компонентам.

/ Запрещается устанавливать трансформатор в защитной области 0, 1 или 2.

/ Подшукатурную розетку можно монтировать только в сухих внутренних помещениях.

/ Со скрытой розетки можно добраться только при помощи инструмента.

/ Расстояние между скрытой штепсельной розеткой и основным комплектом должно составлять максимум 6 м.

/ Пустотелая труба должна закрепляться по меньшей мере на протяжении всех 500 мм, и радиус поворота должен быть больше 100 мм.

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ



Не применяйте силикон, содержащий уксусную кислоту.



ПРИМЕР УСТАНОВКИ (siehe Seite 18)



РАЗМЕРЫ (см. стр. 22)



ЗАЩИТНАЯ ЗОНА (см. стр. 22)



трансформатор



Пустая труба



240 V



24 V



КОМПЛЕКТ (см. стр. 23)



▲ TURVALLISUUSOHJEET

▲ Asennuksessa on käytettävä käsineitä puristumien ja viiltojen aiheuttamien tapaturmien estämiseksi.

SÄHKÖLIITÄNTÄ

▲ Hyväksytyn sähköammattilaisen on suoritettava sähköasennus- ja tarkastustyöt VDE 0100 osa 701 ja IEC 60364-7-701 mukaisesti.

▲ Sähköasennuksessa on noudatettava voimassa olevia, asiaa koskevia VDE-, EVU-ja paikallisia määritelyksiä.

▲ Koko virransyöttö tulee 240V/N/PE/ ω Hz vaihtovirtalaittästä.

▲ Varmistus on tehtävä vikavirtasuoja tykismällä (RCD / FI), jonka laukaisuvirta on ≤ 30 mA.

▲ Varmistuksen toiminta on tarkistettava säännöllisesti.

▲ Tuote pitää liittää rakennuksessa olevaan potentiaalisaukseen (PA) 4 mm².

▲ Ympäristön lämpötila ei saa olla yli 50 °C.

▲ On varmistettava, että tuotteen voi irrottaa sähköverkosta. Joko käyttäen pistoketta, johon pääsee käsiksi, tai standardin EN 60335-1, kohdan 24.3 mukaista kaikkinapaista katkaisijaa.

ASENNUS OHJEE

/ Jokaisessa maassa on noudatettava siellä päteviä asennusohjeita.

/ Pätevän ammatilaisen kilostön asentaaessa tuotetta on otettava huomioon, että kiinnityspinnan on oltava koko kiinnitysalueelta tasainen (ei korkeita saumoja tai laattojen yhtymäkohtia), seinän rakenne soveltuu tuotteen asennukseen eikä siinä ole heikkoja kohtia.

/ Kaikki työt saa suorittaa vain jännitteettömässä tilassa.

/ Asennukseen saa käyttää vain standardinmukaisia materiaaleja.

/ Valmissarjassa mukana olevalle muuntajalle tulee olla käytettäväissä upotettu seinäpistorasia (> Ø 60 mm), jossa on 240 V:n syöttöjohto

/ Kaikkiin komponentteihin tulee päästää käsiksi.

/ Muuntaja ei saa asentaa suoja-alueeseen 0, 1 tai 2.

/ Uppoasennusrasiat saa asentaa vain kuivii sisätiloihin.

/ Rappauksen alla olevaan rasiaan pääsee käsiksi vain työkalulla.

/ Upotetun seinäpistorasian ja perussarjan välinen etäisyys saa olla maks. 6 m.

/ Suojusputki on kiinnitettävä vähintään 500 mm vählein ja taivutussäteen tulee olla yli 100 mm.

MERKIN KUVAUS



Älä käytä etikkahappopitoista silikonia!



ASENNUSMERKKI (siehe Seite 18)



MITAT (katso sivu 22)



SUOJA - ALUE (katso sivu 22)



Muuntaja



Asennusputki



240 V



24 V



VARAOSAT (katso sivu 23)



△ SÄKERHETSANVISNINGAR

△ Handskar ska bäras under monteringsarbetet så att man kan undvika kläm- och skärskador.

ELEKTRISK ANSLUTNING

△ Installations- och kontrollarbeten ska utföras av behörig elektroinstallatör, enligt VDE 0100 del 701 o. IEC 60364-7-701.

△ Vid elinstallationen ska gällande föreskrifter från VDE [branschorganisation Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e.V.Bestimmungen]-, land- och EVU [elbolag- Elektricitätversorgungsunternehmen] i aktuell utgåva följas.

△ Huvudströmförsörjningen löper över en 240V/N/PE/ ω Hz växelströmsanslutning.

△ En jordfelsbrytare (RCD/FL) med en märkifferensström på ≤ 30 mA måste användas som säkringsanordning.

△ Säkringsanordningens funktion måste kontrolleras med jämma mellanrum.

△ Produkten ska anslutas till en på plats befintlig potentialutjämning (PA) 4 mm².

△ Den omgivande temperaturen får inte överstiga 50 °C.

△ Det måste finnas möjlighet att skilja produkten från elnätet. Antingen med en fritt åtkomlig stickkontakt eller med en allpolig strömbrytare enligt EN 60335-1 avs. 24.3.

MONTERINGSANVISNINGAR

/ De installationsriktlinjer som gäller i länderna ska följas.

/ När kvalificerad fackpersonal monterar produkten är det viktigt att fästytan är plan över hela fastsättningssområdet (inga fogar som sticker ut eller kakelförskjutning) och att väggstrukturen är lämplig för en montering av produkten och inte har några svaga punkter.

/ Samtliga arbeten får bara utföras när strömmen är avstängd.

/ Endast normerat material får användas till monteringen.

/ Det behövs en infälld dosa ($> \varnothing 60$ mm) med en 240 V kabel till transformatorn som följer med färdigsetet.

/ Alla komponenter måste förblif tillgängliga.

/ Transformatorn får inte byggas in i skyddsområde 0, 1 eller 2.

/ Den infällda dosan får endast installeras inomhus i torra utrymmen.

/ Det går bara att nå den infällda dosan med verktyg.

/ Avståndet mellan infälld dosa och basset får vara maximalt 6 m.

/ Det tomma kabelröret måste fixeras minst var 500:de mm och svänggraden måste vara större än 100 mm.

SYMBOLFÖRKLARING

Använd inte silikon som innehåller ättiksyrat!

INSTALLATIONSEXEMPEL (siehe Seite 18)

MÅTTEN (se sidan 22)

0, 1, 2 SKYDDSSOMRÅDE (se sidan 22)

Transformator

Ihåligt rör

240 V

24 V

RESERVDELAR (se sidan 23)

MONTERING (se sidan 20)

△ SAUGUMO TECHNIKOS NURODYMAI

△ Apsaugai nuo užspaudimo ir įsipjovimo montavimo metu mūvėkite pirštines.

ELEKTROS PRIJUNGIMAS

△ Instaliavimo ir tikrinimo darbus gali atlikti tik kvalifiuoti elektrikai pagal VDE 0100, 701 d. ir IEC 60364-7-701 standarty reikalavimus

△ Montuodami elektros įrangą, laikykite galiojančią Vokietijos elektrotechnikos asociacijos (VDE), žemės ir - energijos tiekimo įmonės reikalavimų.

△ Bendras elektros tiekimas vyksta per 240V/N/PE/ ω Hz kintamos srovės prievedą

△ Apsaugą turi būti įrengta naudojant elektros srovės saugiklį (RCD/FL) su srovės matavimo skirtumu ≤ 30 mA.

△ Apsaugos funkcijos turi būti reguliuariai tikrinamos.

△ Gaminį reikia prijungti prie montavimo vietoje esančio potencialų išlyginimo įtaiso (PA) 4 mm².

△ Aplinkos temperatūra negali viršyti 50 °C.

△ Turi būti užtirkintas gaminio atjungimas nuo elektros tinklo. Tam naudojamas lengvai prieinamas kištukas arba daugiapolis jungiklis (EN 60335-1, 24.3 sk.)

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

/ Laikykite atitinkamoje šalyje galiojančių direktyvų dėl įrengimo.

/ Atlikdami montavimo darbus, kvalifiuoti darbuotojai turi atkrepti dėmesį, kad pritrinimo plokštuma būtų lygi (be išsikišusių siūlių ar perkreiptų plytelių), sienų konstrukcija tiksli gaminui montuoti ir neturėtų jokių trūkumų.

/ Atlikdami bet kokius darbus, būtinai atjunkite maitinimo įtampą.

/ Montavimui turi būti naudojamos tik normas atitinkančios medžiagos.

/ Paruoštame komplekte pateiktam transformatoriui turi būti įrengta po tinku paslėpta dėžutė ($> \varnothing 60$ mm) su 240 V prievedu.

/ Visos įrenginio dalys turi būti prieinamos.

/ Transformatorius negali būti montuojamas 0, 1 arba 2 saugos zonose.

/ Potinkinis lizdas gali būti įrengtas tik sausose vidaus patalpose.

/ Po tinku paslėptos dėžutės pasiekiamos tik naudojant įrankius.

/ Atstumas tarp po tinku paslėptos dėžutės ir pagrindinio komplekto turi būti ne didesnis nei 6 m.

/ Tuščią vamzdį būtina tvirtinti kas 500 mm, o išlinkimo spindulys turi būti didesnis nei 100 mm.

SIMBOLIO APRAŠYMAS

Nenaudokite silikono, kurio sudėtyje yra acto rūgštis!

ĮRENGIMO PAVYZDŽIAI (siehe Seite 18)

IŠMATAVIMAI (žr. psl. 22)

0, 1, 2 SAUGOS ZONA (žr. psl. 22)

Transformatorius

Tuščias vamzdelis

240 V

24 V

ATSARGINĖS DALYS (žr. psl. 23)

MONTAVIMAS (žr. psl. 20)

△ SIGURNOSNE UPUTE

△ Prilikom montaže se radi sprječavanja prgnjećenja i posjekotina moraju nositi rukavice.

ELEKTRIČNI PRIKLJUČAK

△ Električne instalacijske i ispitne radove smiju obavljati samo certificirani električari uz uvažavanje odredaba VDE 0100 dio 701 i IEC 60364-7-701.

△ Prilikom provedbe električnih instalacijskih radova treba se pridržavati odgovarajućih, trenutčno važećih propisa strukovne udruge elektrotehničara (u Njemačkoj: VDE), državnih propisa te propisa lokalnog poduzeća za distribuciju električne energije.

△ Cjelokupno napajanje strujom provodi se preko 240V/N/PE/ ω Hz priključka izmjenične struje.

△ Vod se mora osigurati nadstrujnom zaštitnom sklopkom (RCD/FI) s nazivnom diferencijalnom strujom ≤ 30 mA.

△ U redovitim vremenskim intervalima treba provjeravati ispravnost osigurača.

△ Proizvod se mora priključiti na postojeće izjednačenje potencijala (PA) 4 mm².

△ Okolna temperatura ne smije prekoračiti 50 °C.

△ Mora se omogućiti odvajanje proizvoda sa strujne mreže. To se može postići ili lako dostupnim utikačem ili višepolnom sklopkom sukladno EN 60335-1 st. 24.3.

UPUTE ZA MONTAŽU

- / Obvezno se moraju uvažiti propisi o instalacijama koji vrijede u dotičnoj zemlji.
- / Kada proizvod montira kvalificirano stručno osoblje treba paziti da čitava površina na koju se učvršćuje bude ravna (bez istaknutih fuga ili krivljenja pločica), da je zidna konstrukcija primjerena montaži proizvoda te da nema slabih mesta.
- / Radovi bilo koje vrste smiju se obavljati samo u beznaponskom stanju.
- / Za montažu se smije koristiti samo standardizirani materijal.
- / Za transformator priložen u završnom setu mora se predviđeti podžbukna utičnica ($> \varnothing 60$ mm) s dovodnim vodom od 240 V.
- / Sve komponente moraju biti lako dostupne.
- / Transformator se ne smije ugrađivati u zaštitnim područjima 0, 1 ili 2.
- / Podžbukna utičnica se smije instalirati samo u zatvorenim prostorijama bez vlage.
- / Podžbukna utičnica dostupna je samo uz primjenu alata.
- / Razmak između podžbukne utičnice i okvirnog nosača smije iznositi najviše 6 m.
- / Prazna cijev se mora fiksirati na rastojanjima ne većim od 500 mm, a poljmer savijanja mora biti veći od 100 mm.

OPIŠ SIMBOLA

 Nemojte koristiti silikon koji sadrži octenu kiselinu!

 PRIMJER INSTALACIJE (siehe Seite 18)

 MJERE (pogledaj stranicu 22)

 ZAŠTITNO PODRUČJE (pogledaj stranicu 22)

 0, 1, 2 transformator

 0, 1, 2 Prazna cijev

 240 V

 24 V

 REZERVNI DJELOVI (pogledaj stranicu 23)



△ INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

△ La montare utilizați mănuși pentru evitarea contuziunilor și tăierii mâinilor.

CONEXIUNE ELECTRICĂ

△ Lucrările de instalare și de verificare trebuie efectuate de către electricieni specializați, înțând cont de VDE 0100 Partea 701 și IEC 60364-7-701.

△ La montarea instalației electrice trebuie respectate prescripțiile VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker = Asociația Electrotehnicenilor din Germania), prescripțiile din țara respectivă și prescripțiile EVU (Elektrizitäts-Versorgungs-Unternehmen = Întreprinderile de Alimentare cu Electricitate), în versiunile actualizate.

△ Alimentarea completă cu curent electric se realizează printr-un branșament de curent alternativ de 240V/N/PE/ ω Hz.

△ Asigurarea va avea loc printr-un dispozitiv de protecție împotriva curentului rezidual (RCD/FI) cu un curent diferențial rezidual de ≤ 30 mA.

△ Funcționarea siguranței trebuie verificată la intervale regulate.

△ Produsul trebuie conectat la un egalizator de potențial la fața locului (PA) 4 mm².

△ Temperatura mediului înconjurător nu trebuie să depășească 50 °C.

△ Trebuie asigurată posibilitatea deconectării produsului de la rețea. Ori printr-un ștecai ușor accesibil ori printr-un întrerupător capabil să deconecteze toți polii conform EN 60335-1 par. 24.3.

INSTRUCȚIUNI DE MONTARE

- / Respectați reglementările referitoare la instalare valabile în țara respectivă.
- / La montarea produsului de către un personal calificat se va avea grijă ca suprafața de fixare să fie plană pe toată aria de fixare (fără proeminențe ale rosturilor sau îmbinări între plăcile de faianță) și ca structura peretelui să fie corespunzătoare pentru fixarea produsului, să nu prezinte locuri cu rezistență redusă.
- / Toate lucrările trebuie efectuate doar când sistemul este scos de sub tensiune.
- / La montare utilizați numai material corespunzător normelor.
- / Pentru transformatorul livrat cu setul complet trebuie prevăzută o cutie montată sub tencuiulă ($> \varnothing 60$ mm) cu un cablu de alimentare de 240 V.
- / Toate piesele trebuie să rămână accesibile.
- / Transformatorul nu poate fi montat în zonele de protecție 0, 1 sau 2.
- / Cutia de sub tencuiulă poate fi instalată doar în spații interioare uscate.
- / Cutia montată sub tencuiulă poate fi accesată doar cu ajutorul unor scule.
- / Distanța dintre cutia montată sub tencuiulă și setul de bază nu trebuie să fie mai mare de 6 m.
- / Tubul gol trebuie fixat la cel puțin fiecare 500 m, iar raza de curbură a acestuia trebuie să fie peste 100 mm.

DESCRIEREA SIMBOLURILOR

 Nu utilizați silicon cu conținut de acid acetic!

 EXEMPLU DE INSTALARĘ (siehe Seite 18)

 DIMENSIUNI (vezi pag. 22)

 DOMENIU DE PROTECȚIE (vezi pag. 22)

 0, 1, 2 Transformator

 0, 1, 2 Prazna cijev

 240 V

 24 V

 PIESE DE SCHIMB (vezi pag. 23)



△ OHUTUSJUHISED

△ Kandke paigaldamisel muljumis- ja lõikevigastuste vältimiseks kindaid.

ELEKTRIÜHENDEUS

△ Paigaldustööd ja kontroll laske viia läbi sertifitseeritud spetsialistil vastavalt VDE 0100 osa 701 ja IEC 60364-7-701 eeskirjadele.

△ Elektriinstallatsiooni juures tuleb järgida vastavaid Saksa elektrotehnikute liidu VDE, riiklike ja energiafirma eeskirju nende kehtivas versioonis.

△ Kogu elektrivarustus toimub 240V/N/PE/ $\frac{1}{2}$ Hz vahelduvvooluühenduse kaudu.

△ Kaitse peab olema tagatud rikkevoolu kaitseeadmega (RCD/FI), mille mõõtmise diferentsvool on $\leq 30\text{ mA}$

△ Kaitset tuleb regulaarselt kontrollida.

△ Toode tuleb ühendada kohapeal olemasoleva potentsiaaliühtlustusega (PA) 4 mm^2 .

△ Ümbrisse temperatuur ei tohi olla üle 50°C .

△ Toote peab saama toitevõrgust lahutada. Selleks peab pistik olema vabalt juurdepääsetav või tuleb kasutada standardi EN 60335-1 p. 24.3 nõuetele vastavat lülitit.

PAIGALDAMISJUHISED

/ Vastavas riigis kehtivaid paigalduseeskirju tuleb järgida.

/ Toote paigaldamisel kvalifitseeritud spetsialistide poolt tuleb jälgida, et kinnituspind oleks kogu ulatuses ühtlaselt tasane (mitte ühtki üleseisvat vuuki või kaldus kahhelkivi), seina ülesehitus toote paigaldamiseks sobiv ja ilma nõrkade kohtadeta.

/ Kõik tööd tuleb teha pingevabas olekus.

/ Paigaldamiseks tohib kasutada ainult normidele vastavat materjali.

/ Valmiskomplekti kuuluva trafo jaoks tuleb ette näha 240 V toitega krohrialune pesa ($> \varnothing 60\text{ mm}$).

/ Juurdepääs peab olema tagatud kõikidele komponentidele.

/ Trafot ei tohi paigaldada kaitsealasse 0, 1 ega 2.

/ Seinasisese pistikupesa tohib paigaldada üksnes kuivadesse siseruumidesse.

/ Juurdepääs krohrialusele jaotuskarbile on võimalik ainult tööriista kasutades.

/ Krohrialuse pesa ja põhikomplekti vaheline kaugus võib olla maks. 6 m.

/ Torurüüt tuleb fikseerida iga 500 mm järel ja painderadius peab olema suurem kui 100 mm.

SÜMBOLITE KIRJELDUS



Ärge kasutage äädikhäpet sisaldavat silikooni!



PAIGALDUSNÄIDE (siehe Seite 18)



MÖÖTUD E (vt lk 22)



KAITSEULATUS (vt lk 22)



transformaator



Paigaldustoru



240 V



24 V



VÄRÜOSAD (vt lk 23)

△ DRÖSIBAS NORĀDES

△ Montāžas laikā, lai izvairītos no saspiedumiem un iegriezumiem, nepieciešams nēsāt cimdus.

ELEKTROAPGĀDES PIESTĒLVĒGIETĀ

△ Instalācijas un pārbaudes darbus jāveic sertificētam speciālistam saskaņā ar DIN VDE 0100 701. d. un IEC 60364-7-701.

△ Izveidojat elektroinstalāciju, jāņem vērā attiecīgie VDE (Vācijas elektrotehnikas savienības), valsts un energoapgādes uzņēmumu noteikumi attiecīgi spēkā esošajā redakcijā.

△ Visa elektroenerģijas padeve notiek ar 240V/N/PE/ $\frac{1}{2}$ Hz pieslēgumu maiņstrāvai.

△ Bistamības mazināšanai jāizmanto drošinātājs (RCD/FI) ar noteikto strāvas stipruma starpību $\leq 30\text{ mA}$.

△ Ik pēc noteikta atstatuma jāpārbauda drošības sistēmas funkcijas.

△ Izstrādājums jāpieslēdz pasūtītāja paredzētajam potenciālu izlidzinātājam (PA) 4 mm^2 .

△ Apkārtējās vides temperatūra nedrīkst pārsniegt 50°C .

△ Jānodrošina, ka produktu ir iespējams atvienot no trika: vai nu ar brīvi pieejamu kontaktākšu, vai ar visu polu slēdzi atbilstoši EN 60335-1 24.3. punktam.

NORĀDĪJUMI MONTĀŽAI

/ Jāievēro attiecīgās valstīs spēkā esošās montāžas prasības.

/ Kvalificētiem speciālistiem, montējot produktu, jāpiegriež vērība tam, lai piestiprināšanas virsma visā piestiprināšanas zonā ir gluda (nav fūgu vai fližu iecirtumu), sienas uzbūve ir piemērota produkta montāžai un tajā nav nestabilu vietu.

/ Visus darbus drīkst veikti tikai tad, kad ir atvienoti spriegums.

/ Montāžai drīkst izmantot tikai standartam atbilstošus materiālus.

/ Komplektā esošajam transformatoram jābūt paredzētai zemapmetuma rozetei ($> \varnothing 60\text{ mm}$) ar 240 V pievadu.

/ Visiem komponentiem jābūt pieejamiem.

/ Transformatoru nedrīkst iebūvēt 0, 1. vai 2. aizsardzības zonā.

/ Zemapmetuma rozeti drīkst monēt tikai sausās iekštelpās.

/ Pie montāžas kārbas var piekļūt tikai ar instrumenta palidzību.

/ Attālums starp zemapmetuma rozeti un pamatkomplektu drīkst būt maksimāli 6 m.

/ Kabējkanāls jānofiksē vismazpēc katriem 500 mm un locišanas rādiusam jābūt lielākam par 100 mm.

SIMBOLU NOZĪMĒ

Neizmantot silikonu, kas satur etiķskābi!

UZSTĀDĪŠANAS PIEMĒRS (siehe Seite 18)

IZMĒRUS (skat. lpp. 22)

AIZSARDZĪBAS ZONA (skat. lpp. 22)

Transformators

Tukša caurule

240 V

24 V

REZERVES DAĻAS (skat. lpp. 23)

△ SIGURNOSNE NAPOMENE

△ Prilikom montaže se radi sprečavanja prignjećenja i posekotina moraju nositi rukavice.

ELEKTRIČNI PRIKLJUČAK

△ Instalaciju i ispitivanje smeju obavljati isključivo sertifikovani električari uz uvažavanje odredaba VDE 0100 deo 701 i IEC 60364-7-701.

△ Prilikom izvođenja električnih instalacionih radova treba se pridržavati odgovarajućih, trenutno važećih propisa stručnog udruženja elektrotehničara (Nemačkoj: VDE), državnih propisa kao i propisa lokalne elektro-distribucije.

△ Celokupno napajanje strujom sprovodi se preko 240V/N/PE/Hz priključka naizmenične struje.

△ Vod se mora osigurati nadstrujnom zaštitnom sklopkom (RCD/Fl) s nazivnom diferencijalnom strujom ≤ 30 mA.

△ Ispravnost osigurača se mora proveravati u redovnim vremenskim intervalima.

△ Proizvod mora da se priključi na postojeće izjednačenje potencijala (PA) 4 mm².

△ Temperatura okoline ne sme da bude veća od 50 °C.

△ Mora se obezbediti mogućnost odvajanja proizvoda sa električne mreže. To se može postići ili lako dostupnim utikačem ili višepolnim prekidačem u skladu sa EN 60335-1 st. 24.3.

INSTRUKCIJE ZA MONTAŽU

- / Treba se pridržavati propisa koji u određenim zemljama važe za instalacije.
- / Kada proizvod montira kvalifikovano stručno osoblje treba paziti da čitava površina na koju se učvršćuje bude ravna (bez istaknutih fuga ili krivljenja pločica), da je zidna konstrukcija primerena montaži proizvoda i da nema slabih mesta.
- / Radovi bilo koje vrste smeju da se sprovode samo u beznaponskom stanju.
- / Za montažu se sme koristiti samo standardizovani materijal.
- / Za transformator koji je priložen u završnom setu mora se predvideti uzderna utičnica ($> \varnothing 60$ mm) sa dovodom od 240 V.
- / Sve komponente moraju biti lako dostupne.
- / Transformator ne sme da se ugrađuje u zaštitnom području 0, 1 ili 2.
- / Uzdna utičnica sme da se postavi samo u suvim zatvorenim prostorijama.
- / Uzdna utičnica je dostupna samo uz primenu alata.
- / Odstojanje između uzdne utičnice i okvirnog nosača sme iznositi najviše 6 m.
- / Prazna cev se mora fiksirati najviše na svakih 500 mm, a poluprečnik savijanja mora biti veći od 100 mm.

OPISE SIMBOLA

-  Nemojte koristiti silikon koji sadrži sirčetu kiselinu!
-  PRIMER INSTALACIJE (siehe Seite 18)
-  MERE (vidi stranu 22)
-  ZAŠTITNO PODRUČJE (vidi stranu 22)
- 0, 1, 2 transformator
-  Šupljia cev
-  240 V
-  24 V
-  REZERVNI DELOVI (vidi stranu 23)



△ SIKKERHETSHENVISNINGER

△ Bruk hanske under montasjen for å unngå klem- og kuttskader.

EL-TILKOBLINGER

△ Installasjons- og kontrollarbeid skal utføres av en godkjent el-fagbedrift som overholder direktiv VDE 0100 del 701 og IEC 60364-7-70101.

△ Ved el-installasjonen skal de tilsvarende gyldige VDE-, nasjonale og EVU-forskrifter overholdes.

△ Hele strømforsyningen utføres via en 240V/N/PE/Hz vekselstrømtilkobling.

△ Sikring ved hjelp av en jordfeilstør verneinnretning (RCD/Fl) med en dimensjonert differensialstrøm på ≤ 30 mA.

△ Sikringens funksjon skal sjekkes regelmessig.

△ Produktet må tilkobles en 4 mm² potensialutljevnin (PA).

△ Omgivelsestemperaturen skal ikke være mer enn 50 °C.

△ Det må kunne garanteres, at produktet kan skilles fra nettet. Enten ved hjelp av en fritt tilgjengelig kontakt eller ved hjelp av en allpolig bryter iht. EN 60335-1 ledd 24.3.

MONTAGEHENVISNINGER

- / Gjeldende retningslinjer for rørleggerarbeid i de enkelte land skal følges.
- / Under monteringa av produktet gjort av kvalifisert fagpersonal, skal man påse at monteringsoverflaten på hele festemrådet er plant (ingen utstikkende fuger eller flisekanter), at veggoppbyggingen egner seg for produktmontasjen og ikke viser svake punkter.
- / Alt arbeid skal kun utføres i spenningsløs tilstand.
- / For montasjen skal det kun brukes standardmessig material.
- / For den medleverte transformatoren i ferdigsettet skal det forberedes en innfelt boks ($> \varnothing 60$ mm) med 240 V strømforsyning.
- / Alle komponenter skal være tilgjengelige.
- / Transformatoren skal ikke monteres i sikkerhetsområde 0, 1 eller 2.
- / Den innfelte boksen må kun installeres på tørre innendørs områder.
- / Den innfelte boksen er kun tilgjengelig bved bruk av verktøy.
- / Avstanden mellom innfelt boks og grunnsett kan være maks. 6 m.
- / Tomrøret skal festes alle 500 mm og bøyeradius må ikke være større enn 100 mm.

SYMBOLESKRIVELSE

 Ikke bruk silikon som inneholder eddiksyre!

 INSTALLASJONSEKSEMPEL (siehe Seite 18)

 MÅL (se side 22)

 BESKYTTELSESSON (se side 22)

 Transformator

 Tomrør

 240 V

 24 V

 SERVICEDELER (se side 23)



▲ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

△ При монтажа трябва да се носят ръкавици, за да се избегнат наранявания поради притискане или порязване.

СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО

△ Дейностите по инсталацията и инспекцията следва да бъдат изпълнявани от авторизиран електротехник при спазване на VDE 0100 Част 701 и IEC 60364-7-701.

△ При електроинсталацията трябва да се спазват съответните разпоредби на VDE (Съюз на електротехниките в Германия), на страната и на EVU (Съюз на електроснабдителните предприятия) в съответно валидната им редакция.

△ Цялото захранване с ток се извършва с извод за променлив ток 240V/N/PE/ ω Hz.

△ Защитата трябва да се осъществи с предпазен шалтер за остатъчен ток (RCD/FI) с параметриран диференциален ток ≤ 30 mA.

△ Функцията на защитата трябва да се проверява на редовни интервали.

△ Продуктът трябва да бъде свързан към налично при инвеститора изравняване на потенциала (PA) 4 mm².

△ Околната температура не бива да бъде по-висока от 50 °C.

△ Трябва да се гарантира, че продуктът може да бъде отделен от мрежата. Или посредством свободно достъпен щекер или посредством прекъсвач на всички полюси по EN 60335-1 абз. 24.3.

УКАЗАНИЯ ЗА МОНТАЖ

/ Трябва да бъдат спазвани валидните в съответните страни предписания за инсталациране.

/ При монтаж на продукта от квалифицирани специалисти да се внимава за това, закрепвашата повърхност в целия диапазон на закрепването да бъде равна (без изпъкнали фуги или изместване на плочки), конструкцията на стената да е подходяща за монтаж на продукта и да няма слаби места.

/ Извършването на всички дейности е позволено само в състояние без напрежение.

/ За монтажа е позволено да бъде използван само съответстващ на стандартите материал.

/ За доставения заедно с готовия набор трансформатор трябва да се предвиди разпределителна кутия ($> \varnothing 60$ mm) със захранващ кабел 240 V.

/ Всички компоненти трябва да останат достъпни.

/ Трансформаторът не бива да бъде монтиран в диапазон на защита 0, 1 или 2.

/ Позволява се инсталациране на разпределителната кутия само в сухи вътрешни помещения.

/ Разпределителната кутия е достъпна само с инструменти.

/ Разстоянието между разпределителната кутия и основния набор не бива да бъде повече от 6 m.

/ Тръбата за полагане на кабели трябва да се фиксира минимум на всеки 500 mm и радиусът на гъвгане трябва да бъде по-голям от 100.

ОПИСАНИЕ НА СИМВОЛИТЕ



Не използвайте силикон, съдържащ оцетна киселина!



ПРИМЕР ЗА ИНСТАЛАЦИЯ (вижте Seite 18)



РАЗМЕРИ (вижте стр. 22)



ДИАПАЗОН НА ЗАЩИТА (вижте стр. 22)



Трансформатор



Тръба за полагане на кабели



240 V



24 V



СЕРВИЗНИ ЧАСТИ (вижте стр. 23)

▲ 安全上の注意

△ 施工の際は手を挟んだり怪我をしないように、手袋をはめてください。

電気の接続

△ 設置およびテスト作業は、VDE 0100/パート701 およびIEC 60364-7-701により、認定された電気技師が行う必要があります(日本では関連法規に従って施工してください)。

△ 電気設備・工事は、関連するVDE 州、およびEVU規制を遵守する必要があります(日本では関連法規に従って施工してください)。

△ すべての電力は、240V/N/PE/50Hz ACコンセントを介して供給されます。

△ 配線は定格感度電流が30 mA以下の漏電遮断器に接続してください(日本では関連法規に従って施工してください)。

△ ヒューズ等の保安部品を定期的にチェックしてください。

△ 製品は、現場手配・施工の接地線4mm²に接続する必要があります(日本では関連法規に従って施工してください)。

△ 環境温度は50°C以下の必要があります。

△ 製品は主電源から切断できる必要があります。EN 60335-1 セクション24.3に準拠した必要時に操作が可能な全極遮断機やコンセントである必要があります(日本では関連法規に従って施工してください)。

施工上の注意

/ 施工行う地域に適用される関連法規をお守りください。

/ 適切な資格を持つ方が製品の施工を行ってください。施工面が平らであること(軸体の凹凸やタイル等の段差がないこと)、壁の構造が製品の施工に適しており必要な強度があることを確認してください。

/ すべての作業は、非通電状態で行ってください。

/ 施工には、関連法規に適合した部材を使用してください。

/ 化粧部に同梱の変圧器を使用する場合は、240 Vの電源配線が来ている現場手配の埋込ボックス(> Ø 60 mm)が必要です。

/ すべての構成部品にアクセスできなければいけません。

/ 変圧器を保護ゾーン0, 1、または2に取り付けないでください。

/ 埋込ボックスは、乾燥した室内に設置してください。

/ 埋込ボックスは、工具を使用しないとアクセスできません。

/ 埋込ボックスと埋込部間の距離は、6 mを超えてはいけません。

/ パイプは少なくとも500 mmごとに固定し、曲げ半径は100 mm以上としてください。

アイコンの説明

酢酸系シリコンをご使用にならないでください!

施工例 (siehe Seite 18)

寸法 (次のページを参照 22)

0, 1, 2 保護範囲 (次のページを参照 22)

変圧器

パイプ

240 V

24 V

スペアパーツ (次のページを参照 23)

تبيهات الأمان

يجب إرتداء قفازات لليد أثناء التركيب لتجنب حدوث أخطار الإنحصار أو الجروح.

توصيل كهربائية

يتعين القيام بكافة أعمال التركيب والفحص من قبل فني كهرباء معتمد مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بالمعيار VDE 0100 الجزء 701 و 701-7 IEC 60364-7-701.

يجب الالتزام بالقواعد السارية كل على حده عند عمل التركيبات الكهربائية، وذلك بالنظر إلى قواعد اتحاد الصناعات الإلكترونية (VDE)، وقواعد الدولة، وقواعد الاتحاد الأوروبي لفحص وتحليل الحوادث (EVU).

يتم الإمداد بالكهرباء عن طريق وصلة تيار متعدد 240 فولت/نيوتون بascal 50 هيرتز.

يتم توفير التأمين بالصاهر عن طريق تجهيزه حماية من تيار التسرب (RCD / FI) مزودة بنظام لحساب فرق التيار ≥ 30 ميلي أمبير.

يلزم فحص نظام التأمين على فترات منتظمة من حيث سلامة أدائه الوظيفي.

يجب أن يكون المنتج موصلا بموصل ربط متساوي الجهد (PA) متاخماً في الموقع بباسكال/ ميلي متر مربع.

لا يسمح بأن تختفي درجة الحرارة المحيطة معدل 50 درجة مئوية.

يلزم ضمان إمكانية فصل المنتج عن الشبكة وذلك إما من خلال قابس يمكن الوصول إليه بحرية أو من خلال مقاتح متعدد الأقطاب طبقاً لمواصفات EN 60335-1 الفقرة 24.3.

تعليمات التركيب

/ يجب مراعاة القواعد الخاصة بالتركيب وأعمال السباكة وفقاً للوائح الخاصة بكل بلد.

/ عند التركيب بواسطة عمال تركيب متخصصين يجب الإنتباه إلى أن مساحة التثبيت في مكان التركيب يوجه عام مسطحة (لا توجد روابط أو فروق للربط بين البلاطات) لذا يجب التأكيد من أن الحاطن الذي سيتم تركيب المنتج عليه صالح لذلك وأنه لا يوجد به نقاط ضعف.

/ يلزم القيام بجميع الأعمال فقط في حالة عدم وجود اتصال كهربائي على الإطلاق.

/ عند التركيب لا يجوز استخدام سوى الخامات المطابقة للمواصفات.

/ بالنسبة للمحول المرفق بالطقم الجاهز يجب تزويد مقبس داخل الحاطن بقطر أكبر من 60 مم بوحدة إمداد 240 فولت.

/ يجب وضع جميع المكونات في مكان يسهل الوصول إليه.

/ لا يجوز تركيب المحول الكهربائي في نطاقي الحماية 1 و 2.

/ لا يجوز تركيب صندوق القصارة السفلية إلا في المناطق الداخلية الجافة.

/ يمكن الوصول فقط بآلة إلى المقبس المركب تحت المحارة.

/ يجب لا تتجاوز المسافة بين المقبس داخل الحاطن والطقم الأساسي 6 متر.

/ يجب تثبيت الأنابيب الفارغة على الأقل كل 500 مم كما يجب أن يكون نصف قطر التي أكبر من 100 مم.

وصف الرمز

هام! لا تستخدم السليكون الذي يحتوي على أحماض!

مثال للتركيب (siehe Seite 18)



أبعاد (راجع صفحة 22)



منطقة حماية (راجع صفحة 22)



محول

V 240



ماسورة فارغة



V 24

قطع الغيار (راجع صفحة 23)



ПРИМІТКИ З БЕЗПЕКИ

Під час встановлення слід надягати рукавички, щоб запобігти травмам та порізам.

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Роботи зі встановлення та тестування повинні виконуватись кваліфікованим електриком відповідно до VDE 0100, частина 701 та IEC 60364-7-701.

При виконанні електромонтажних робіт необхідно дотримуватися чинної версії діючих нормативних актів VDE, місцевих органів влади та комунальних компаній.

Повне живлення подається через з'єднання змінного струму 240 В/Н/РЕ_{so} Гц.

Схема повинна бути захищена за допомогою пристрою для захисту від замикання із заземленням (RCD / FI) з вимірюваним диференціальним струмом ≤ 30 мА.

Правильне функціонування цього запобіжника/захисту необхідно перевіряти через регулярні проміжки часу.

Виріб має бути підключено до 4 мм² еквіпотенціального зв'язку (PA), який надає клієнт.

Температура навколошнього середовища не повинна перевищувати 50°C.

Необхідно переконатися, що виріб можна від'єднати від мережі. Або через вилку у вільному доступі, або через перемикач на всі контакти згідно з EN 60335-1, розд. 24.3

ІНСТРУКЦІЇ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ

- / Необхідно дотримуватися сантехнічних норм, які діють у відповідних країнах.
- / Під час встановлення виробу кваліфікованим навченим персоналом переконайтесь, що вся поверхня кріплення є рівною та гладкою (без виступаючих швів або зміщення плитки), що оздоблення стіни підходить для застосування продукту та не має слабких місць.
- / Будь-які роботи можна проводити тільки в знеструмленому стані.
- / Для монтажу можна використовувати тільки стандартні матеріали.
- / Для трансформатора, що постачається разом із готовим до використання набором, має бути встановлена розетка (> Ø 60 mm) з лінією живлення 240 В.
- / Всі компоненти повинні залишатися доступними.
- / Трансформатор не можна встановлювати в зонах захисту 0, 1 або 2.
- / Коробку для прихованого монтажу можна встановлювати тільки в сухих закритих приміщеннях.
- / Вам знадобляться інструменти, щоб отримати доступ до коробки змивного типу.
- / Відстань між розеткою прихованого монтажу та базовим набором може складати макс. 6 м
- / Ця порожня труба повинна бути прикріплена принаймні через кожні 500 мм, а радіус вигину має бути більше 100 мм.

ОПИС СИМВОЛУ

Не використовуйте силікон, що містить оцтову кислоту!

ПРИКЛАД МОНТАЖУ (siehe Seite 18)

РОЗМІРИ (дивіться сторінку 22)

ЗАХИСНА ЗОНА (дивіться сторінку 22)

0, 1, 2 трансформатор

Порожня труба

240 V

24 V

ЗАПЧАСТИНИ (дивіться сторінку 23)

МОНТАЖНИЙ (дивіться сторінку 20)



△ GÜVENLİK UYARILARI

△ Montaj esnasında ezilme ve kesilme gibi yaralanmaları önlemek için eldiven kullanılmalıdır.

ELEKTRİK BAĞLANTISI

△ Kurulum ve kontrol çalışmaları, VDE 0100 Bölüm 701 ve IEC 60364-7-701'i dikkate almak suretiyle, elektronik konusunda uzman yetkili bir kişi tarafından gerçekleştirilmelidir.

△ Elektrik montajı sırasında güncel sürümdeki ilgili VDE, ülke ve EVU talimatlarına uyulmalıdır.

△ Tüm güç beslemesi bir 240V/N/PE/%Hz alternatif akım bağlantısı üzerinden gerçekleşsün.

△ Emniyet altına alma işlemi ≤ 30 mA değerinde ölçülen fark akımı bir hatalı akım emniyet düzeneği (RCD/FI) üzerinden gerçekleştirilmelidir.

△ Emniyet altına alma işlemi düzenli aralıklarla işlev bakımından kontrol edilmelidir.

△ Ürün, yapı taraflı mevcut bir potansiyel dengesizmesine (PA) 4 mm^2 bağlanmalıdır.

△ Çevre sıcaklığı 50°C 'nin üzerinde olmamalıdır.

△ Ürünün elektrik şebekesinden ayrılabileceği garantiye alınmalıdır. Ya rahat erişilebilen bir priz ya da EN 60335-1 Paragraf 24.3 uyarınca tüm kutuplu bir şalter üzerinden.

MONTAJ AÇIKLAMALARI

/ Ülkelerde geçerli kurulum yönetmeliklerine riayet edilmelidir.

/ Ürünün yetkili uzman personel tarafından montajı yapılırken, sabitleme yüzeyinin sabitleme planının tüm alanında bulunduğuna (derz veya fayans kayması olmamalıdır), duvar yapısının ürünün montajı için uygun olduğunu ve zayıf noktaları bulunmadığını dikkat edilmelidir.

/ Tüm çalışmalar sadece gerilimsiz durumda yapılmalıdır.

/ Montaj için yalnızca standarda uygun normda malzeme kullanılmalıdır.

/ Setin içinden çıkan transformatör için 240 V besleme hattına sahip bir sıva altı prizi ($> \varnothing 60 \text{ mm}$) öngörmelidir.

/ Tüm bileşenler kolay ulaşabilir durumda kalmalıdır.

/ Transformatör koruma alanı 0, 1 veya 2'ye monte edilmemelidir.

/ Sıva altı prizi sadece kuru iç alanlara kurulabilir.

/ Sıva altı kutusuna sadece alet kullanarak erişilebilir.

/ Sıva altı prizi ile ana set arasındaki mesafe maksimum 6 m olmalıdır.

/ Boş boru en az her 500 mm'de bir sabitlenmeli ve bükme yarı çapı 100 mm'den daha yüksek olmalıdır.

SİMGESİ AÇIKLAMASI



Asetik asit içeren silikon kullanmayın!



KURULUM ÖRNEĞİ (siehe Seite 18)



ÖLÇÜLERİ (bakınız sayfa 22)



KORUMA BÖLGESİ (bakınız sayfa 22)



Trafo



Boş boru



240 V



24 V



YEDEK PARÇALAR (bakınız sayfa 23)

GARANTI BELGESI

ÜRETICI VEYA İTHALATÇI FIRMANIN

Unvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

web adresi:

Hansgrohe Armatür Ltd. Şti

Fulya Mahallesi Bahçeler Sokak Efe han 20/C

Mecidiyeköy Şişli İstanbul

(0-212) 273 07 30

(0-212) 273 07 40

www.hansgrohe.com.tr

MALİN

Markası:

Cinsi:

Garanti Süresi:

Azami Tamir Süresi:

GENEL MÜDÜR

Albert Emlek



Satıcı Firmamın:

Unvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Marka ve Modeli:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmamın Kaşesi:

Hansgrohe

Sıhhi tesisat malzemesi

2 YIL

20 İş günü

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.

הערות בטיחות

יש להשתמש בנסיבות בזמן ההתקנה כדי למנוע פציעות וחיכים

חיבור חשמל

ההתקנה והבדיקות יבוצעו על ידי חשמלאי מיומן על פי תקן EN 60335-2-105 חלק IEC 60364-7-701-701.

בהתיקות חשמל יש לפעול על פי הගרסה העדכנית של התקנות היישומיות של VDE, הרשויות המקומיות וחברת החשמל.

כל השימוש מסופק באמצעות חיבור 240V/N/PE/50Hz AC

יש להגן על המגלע באמצעות מספוק מגן מיטלט נגד התחרשיות (מספק פחות) עם הפרש זרמי קסן או שווה ל-30mA.

ציריך לבדוק את הפעולה התקינה של הנטייה/האגנהalla במרוחך 3mן קבועים

יש לחבר את המוצר לפוס השוואת פוטנציאלי 4mA אשר יספק על ידי הלוקו

הטמפרטורה בסביבה לא תעלה על 50 מעלות

ציריך להבטיח שאפשר לנתק את המוצר מהחשמל, באמצעות תקע נגיש באופן חופשי או באמצעות מנג רב פנים על פי תקן 24.3 EN 60335-1 סעיף 24.3.

הוראות התקנה

/ ציריך לפעול על פי חוק השרבבות היישומים במדינת התקינה

/ בזמן התקנת המוצר על ידי עבודות מורשים, ציריך להבטיח שימוש התקינה ישיר וחלק ללא תפרים בולטים או הסטה של הארכיהם, שגימור הקיר מתאים ליישום המוצר ושאי נזקודות חולשה

/ כל פעולה תבצע אך ורק כשהמערכת מונתקת מקורות אנרגיה

/ יש להשתמש בחומרם תקנים בלבד להתקנה.

/ לשנאי המסופק עם סט מוקן לשימוש, ציריך לספק שקע חשמל מותקן באופן טוף (בקוטר של יותר מ-60mA) עם קו אספהה 240 וולט

/ כל הרוכבים צריכים להישאר גישים

/ אסור להתקין את השנאי באזורי הגנה 0, 1 או 2

/ יש להתקין קופסה להתקנה טופזה בחדרים פנימיים יבשים בלבד דרישים כלים כדי לפתח קופסה המותקנת באופן טוף

/ המרווח בין שקע חשמל מותקן באופן טוף והסת הבסיס יכול להגיע מ-6 מטר יש להתקין את הציר הריק זהה לפחות כל 500mA ורדיו היפוי צריך להיות גדול מ-100mA

תיאור הסמל

אסור להשתמש בסיליקון המכיל חומצה אציתית

דוגמה להתקנה (18 siehe Seite)

מידות (ראה עמוד 22)

אזור מגן (ראה עמוד 22)

שנאי

צינור ריק

V 240

V 24

חלק חילוף (ראה עמוד 23)

△ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

△ A szerelésnél a zúzódások és vágási sérülések elkerülése érdekében kesztyűt kell viselni.

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

△ Az installációs és ellenőrző munkákat jóváhagyott elektromos szakembernek kell elvégezni, a VDE 0100 701. része és az IEC 60364-7-701, figyelembevétele melllett.

△ Az elektromos szerelés közben a mindenkor érvényes keretek között be kell tartani a megfelelő VDE, országspecifikus, és EVU előírásokat.

△ A teljes áramellátás egy 240V/N/PE/50Hz váltóáram csatlakozón keresztül történik.

△ A biztosítéknak hibaáram-véđőberendezésen (RCD/FI) keresztül kell történni ≤ 30 mA különöző hibaárammal.

△ A biztosíték működését rendszeres időközönként ellenőrizni kell.

△ A terméket egy az építkezésen meglévő potenciálkiegyenlítéshez (PA) 4 mm² kell csatlakoztatni.

△ A környezeti hőmérséklet nem lehet magasabb 50 °C-nál.

△ Biztosítani kell, hogy a terméket az áramhálózatról le lehessen vásztani. Vagy egy szabadon hozzáférhető dugós csatlakozó vagy egy EN 60335-1 24.3 bek.-nek megfelelő mindenpólusú kapcsoló által.

SZERELÉSI UTASÍTÁSOK

/ Az egyes országokban érvényes installációs irányelveket be kell tartani.

/ A termék képzett szakember általi felszerelése esetén ügyelni kell arra, hogy a rögzítési felület teljesen sima legyen (ne legyen kiálló fuga vagy csempe), a fal szerkezete a termék felszerelésére alkalmas legyen, és ne legyen gyenge pontja.

/ minden munkát csak feszültségmentes állapotban szabad végezni.

/ A felszereléshez csak szabványnak megfelelő anyagot szabad használni.

/ A színkészlethez mellékelt transzformátorhoz egy 240 V tápvezetékkel ellátott fali csatlakozó doboz (> Ø 60 mm) szükséges.

/ minden komponensnek hozzáférhetőnek kell maradni.

/ A transzformátor nem szabad 0-ás, 1-es vagy 2-es biztonsági zónában beépíteni.

/ Vakolat alá süllyeszthető dobozt csak száraz beltérben szabad beépíteni.

/ A vakolat alatti kapcsolódoboz csak szerszámmal érhető el.

/ A fali csatlakozó doboz és az alaptest közötti távolság maximum 6 m lehet.

/ Az üres csövet legalább 500 mm-ként rögzíteni kell és a hajlítási rádiusznak 100 mm-nél nagyobbnak kell lenni.

SZIMBÓLUMOK LEÍRÁSA

Ne használjon ecetsavtartalmú szilikont!

i FELSZERELÉSI PÉLDA (siehe Seite 18)

MÉRETET (lásd a oldalon 22)

0, 1, 2 BIZTONSÁGI ZÓNA (lásd a oldalon 22)

Trafó

Üres cső



240 V


24 V




TARTOZÉKOK (lásd a oldalon 23)







i

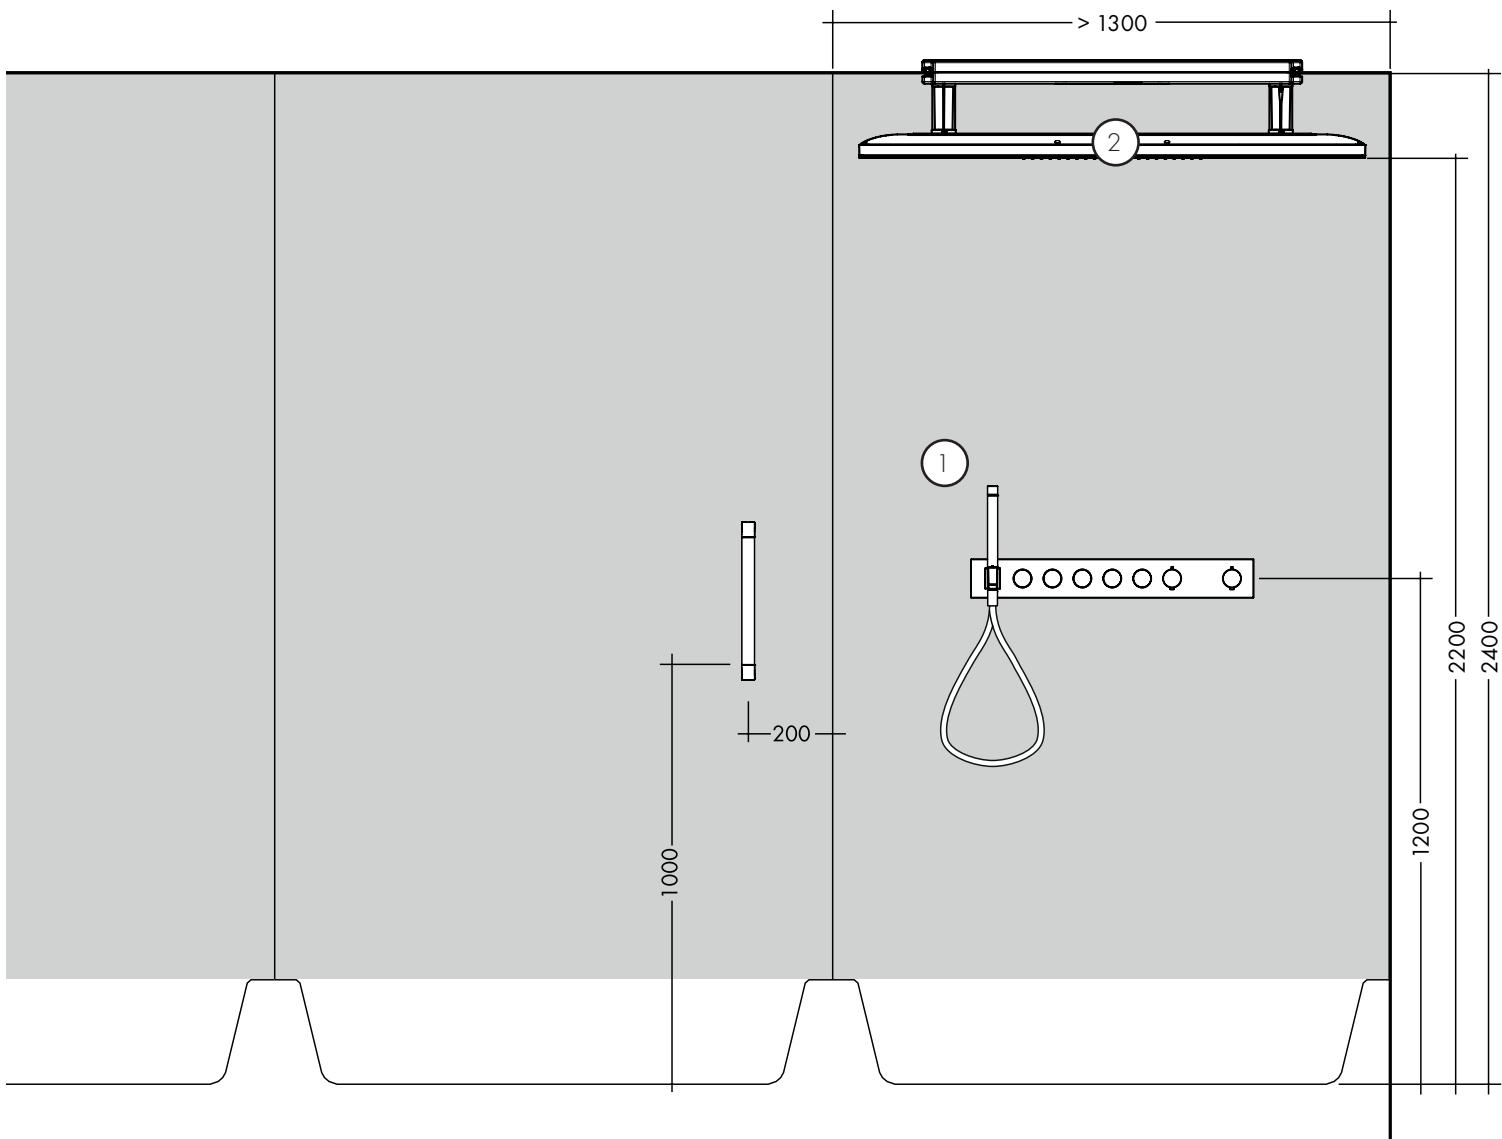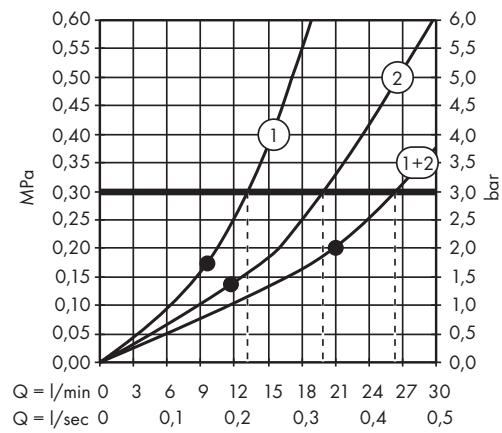


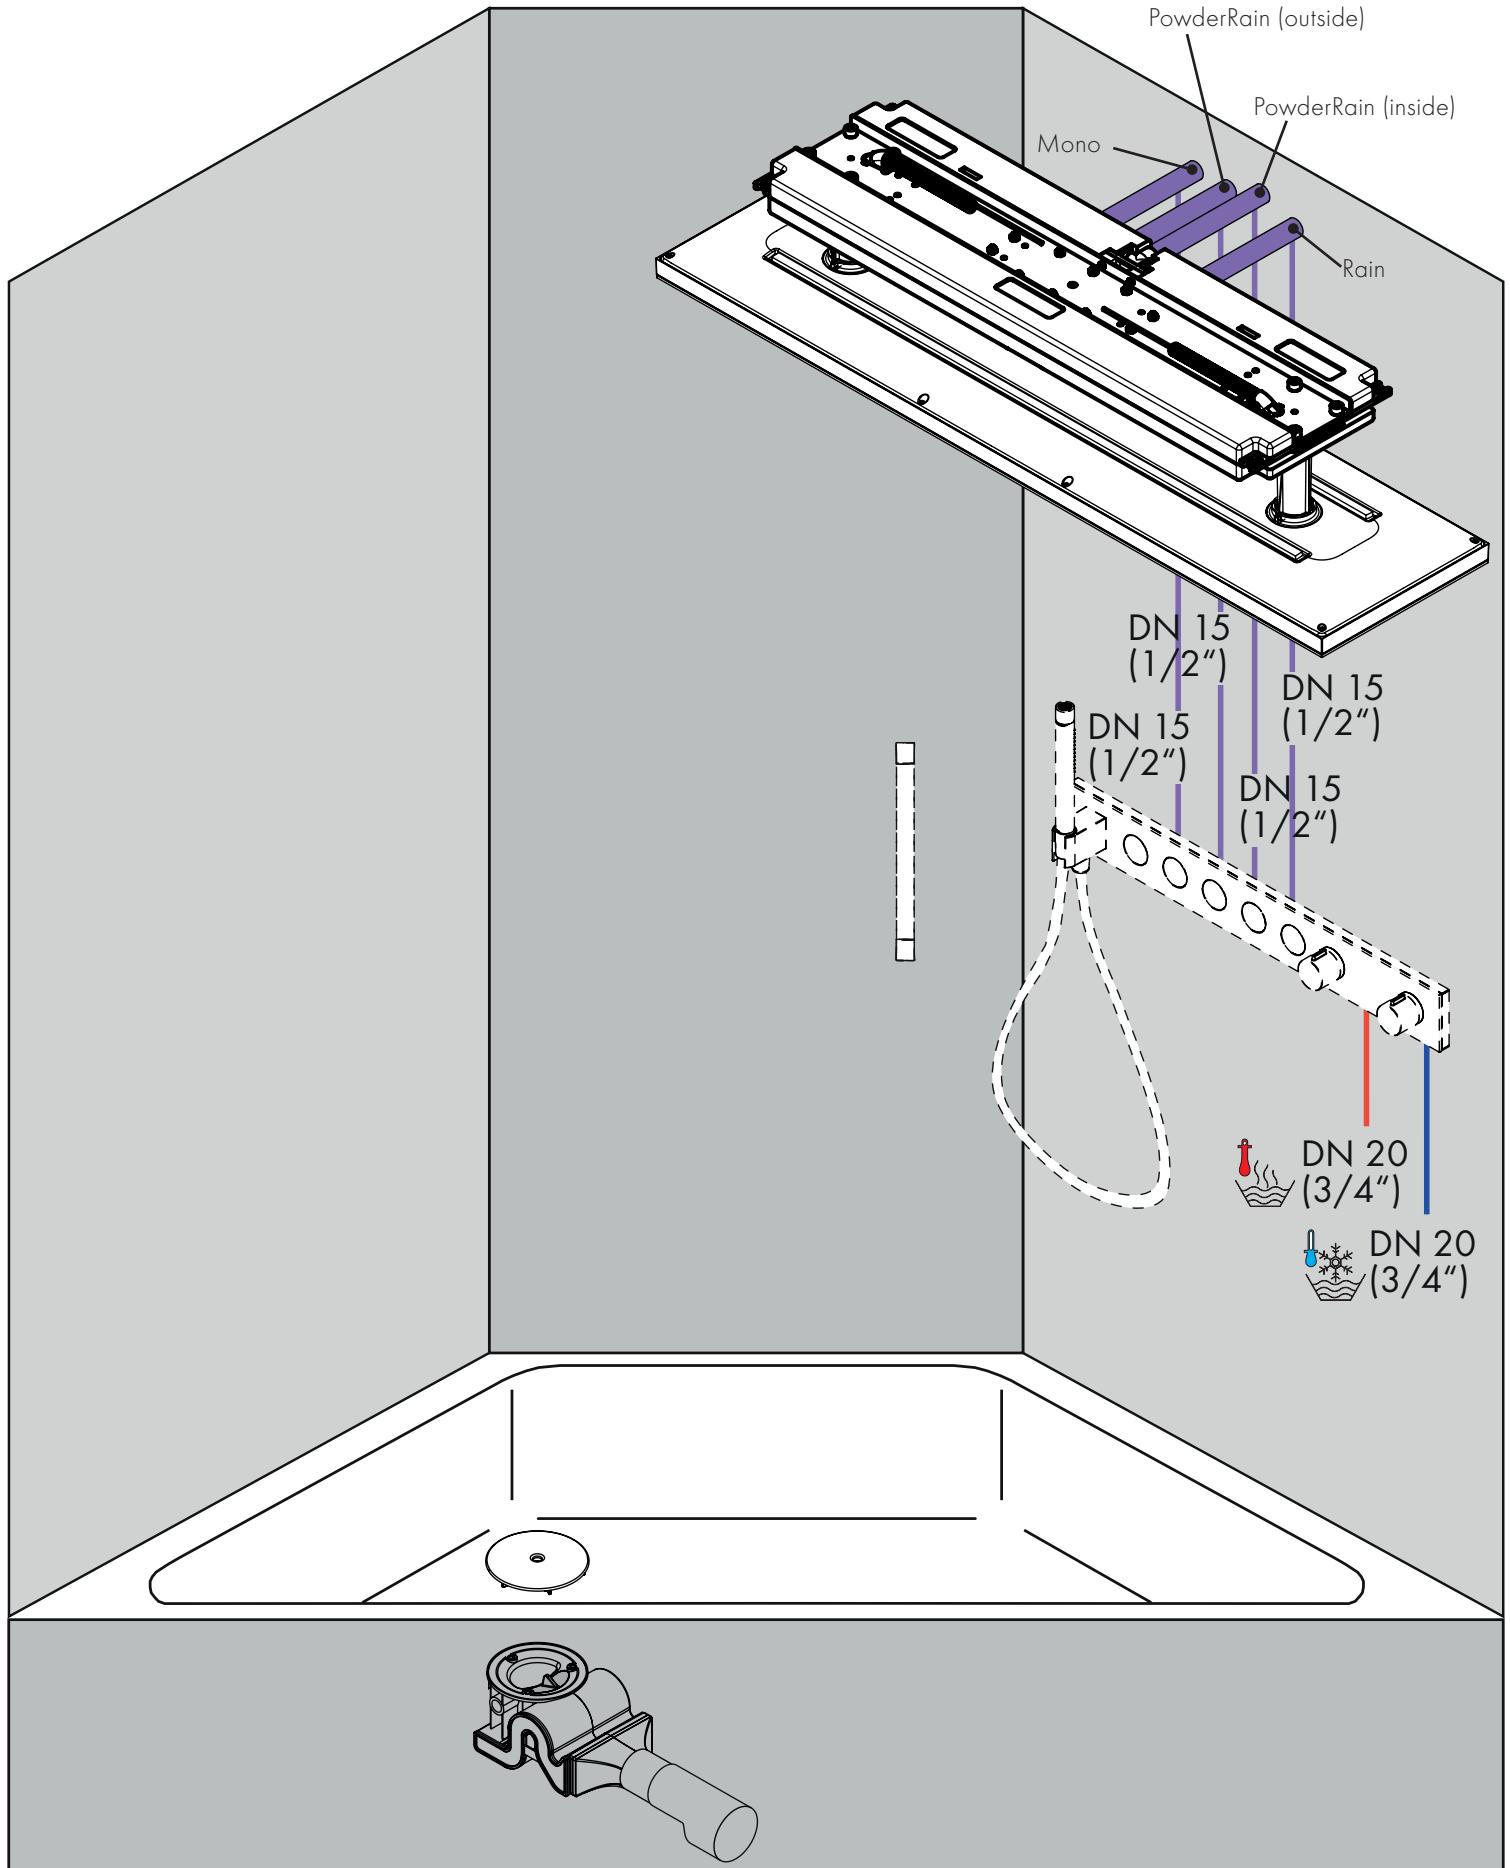

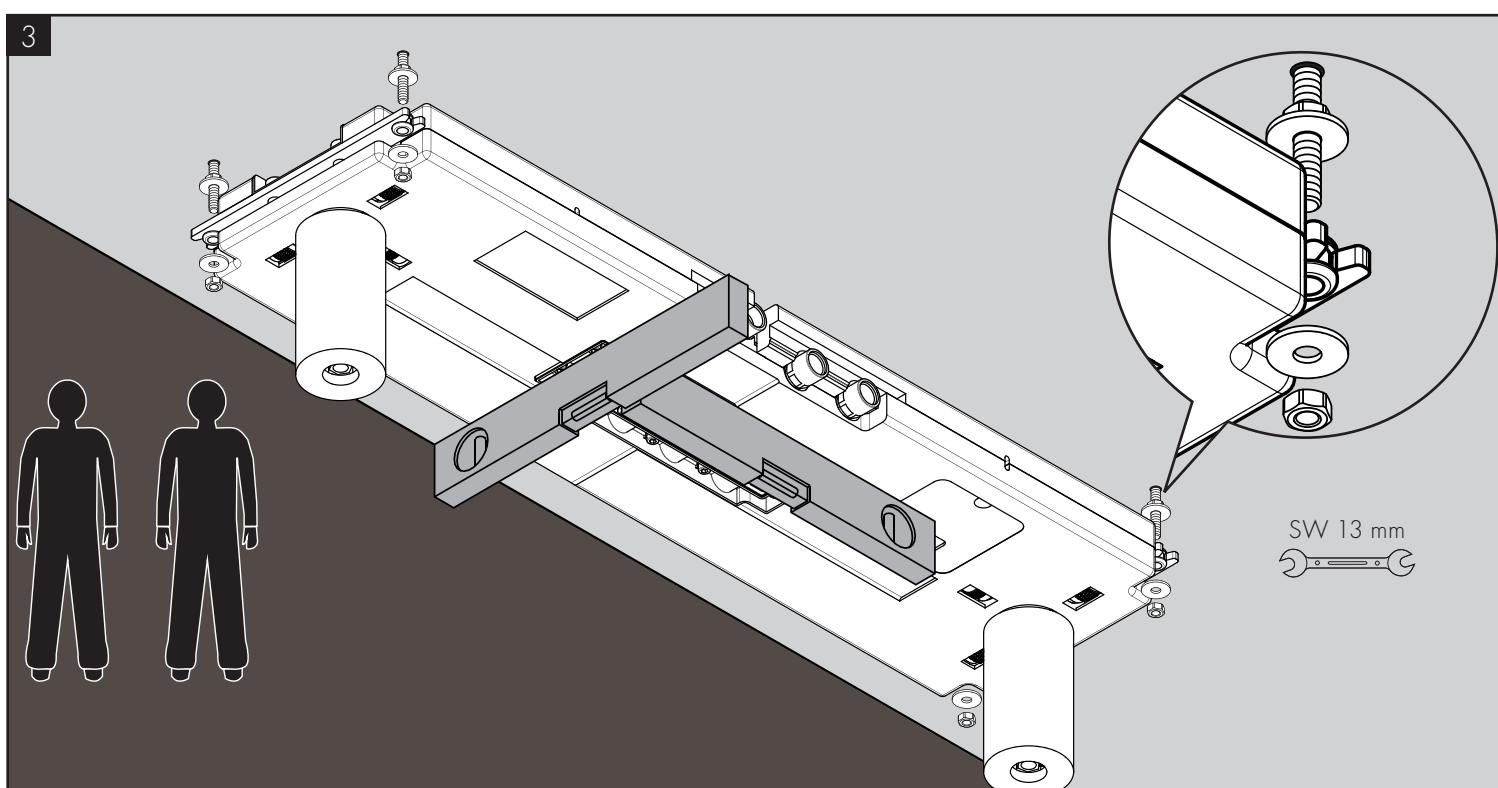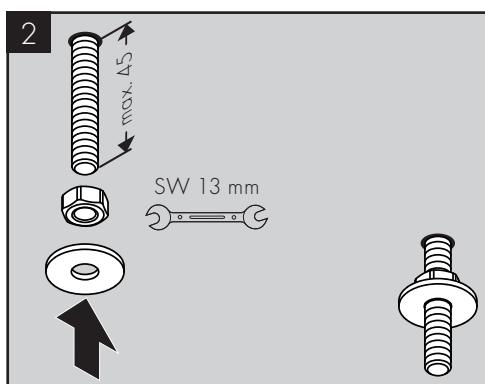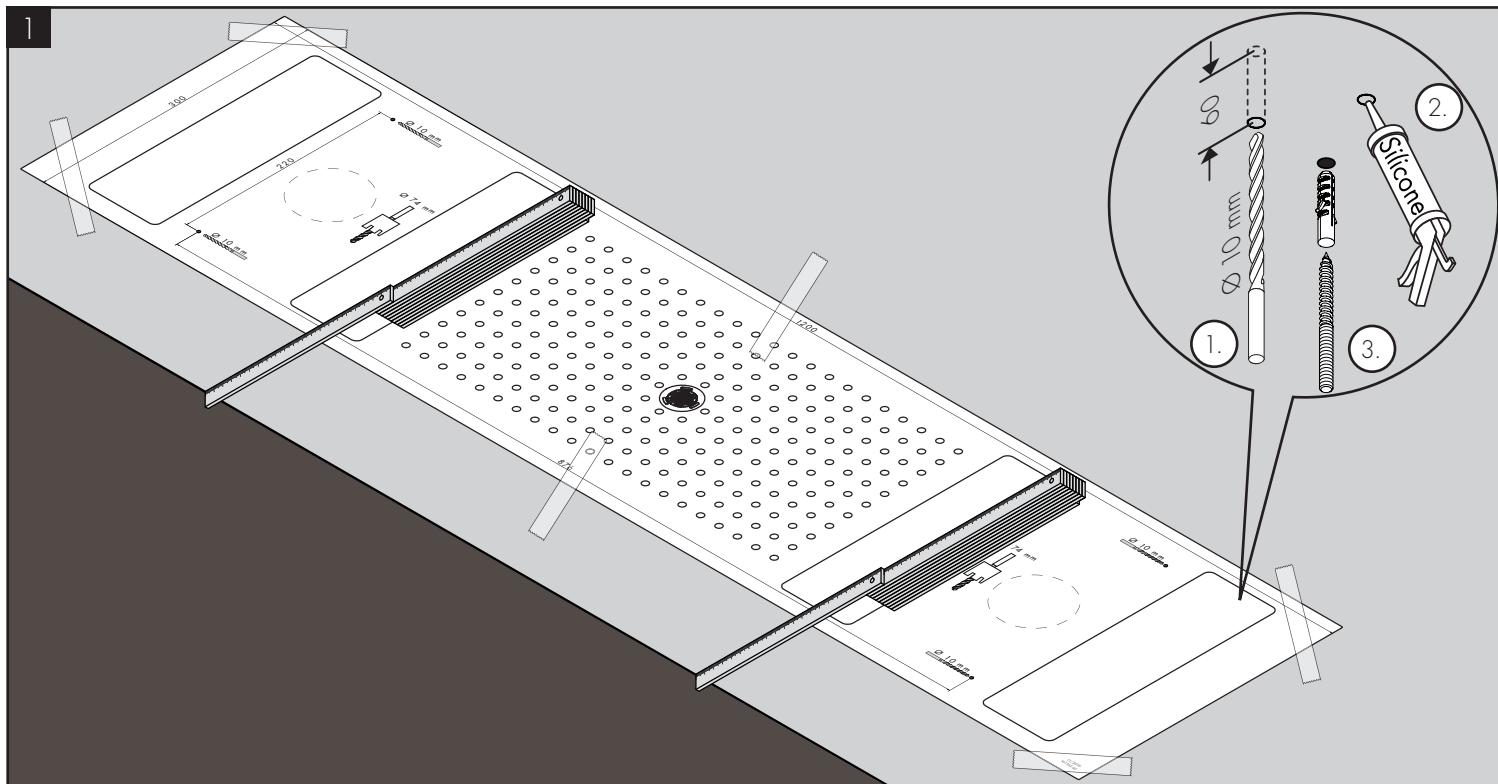

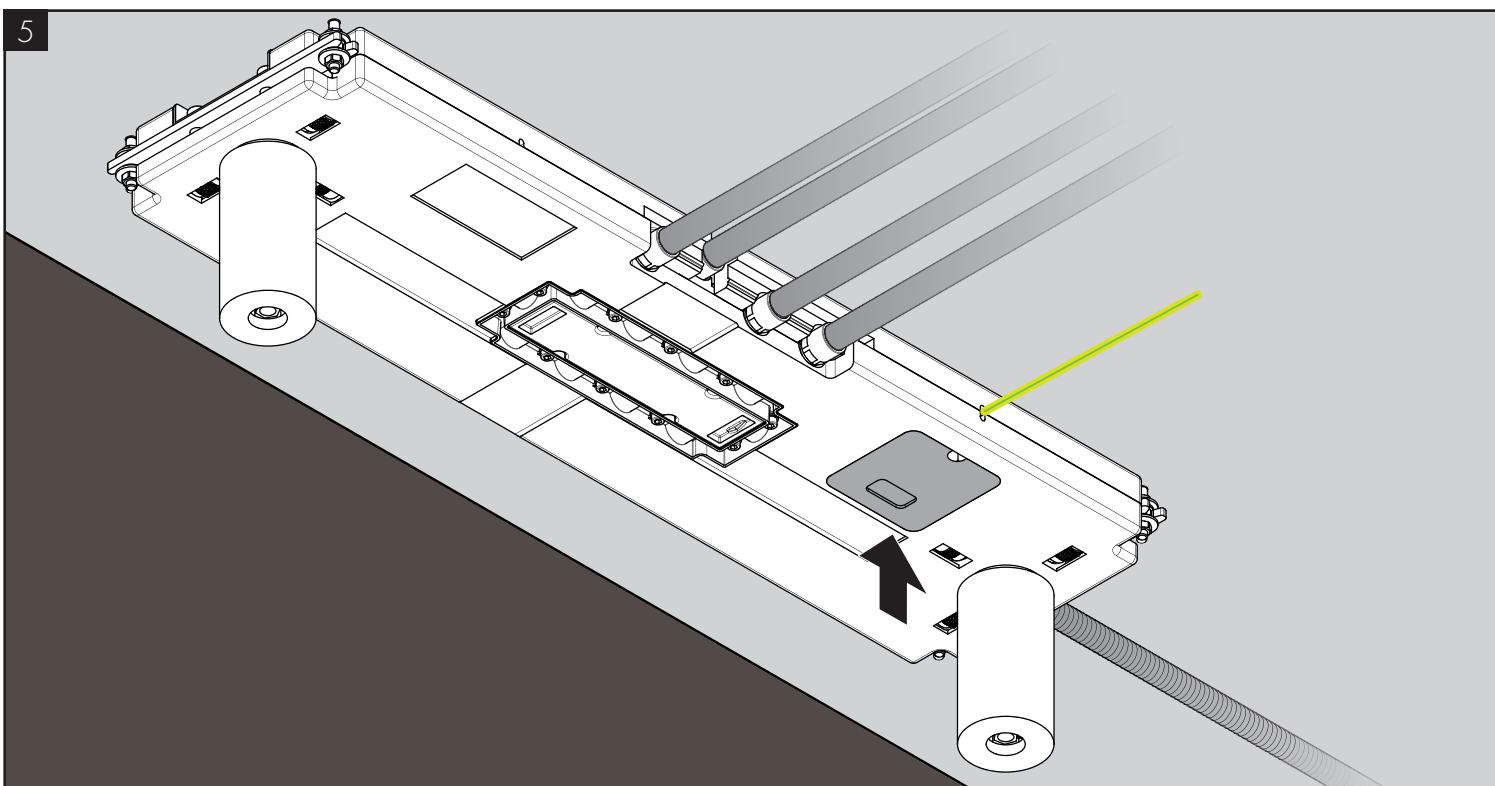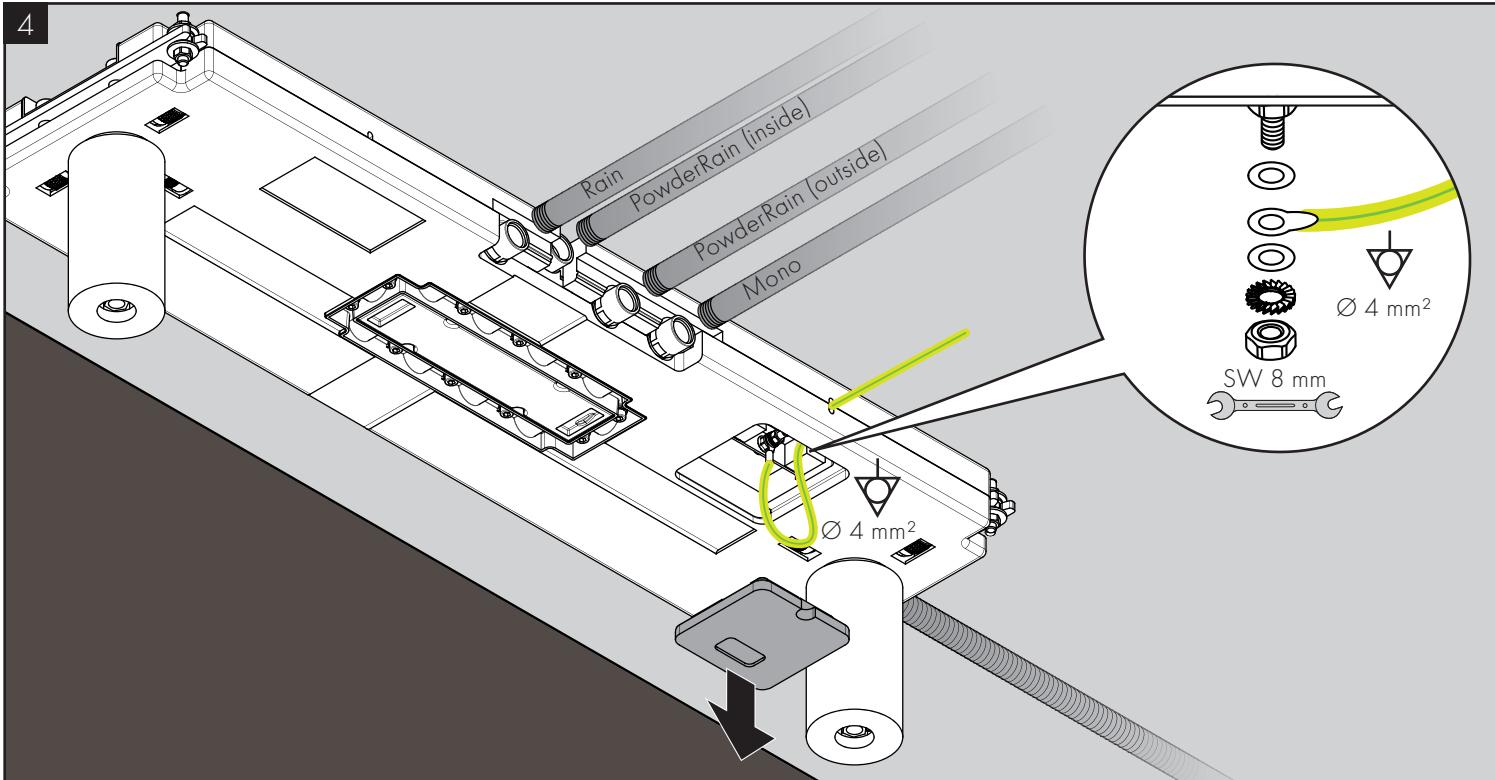

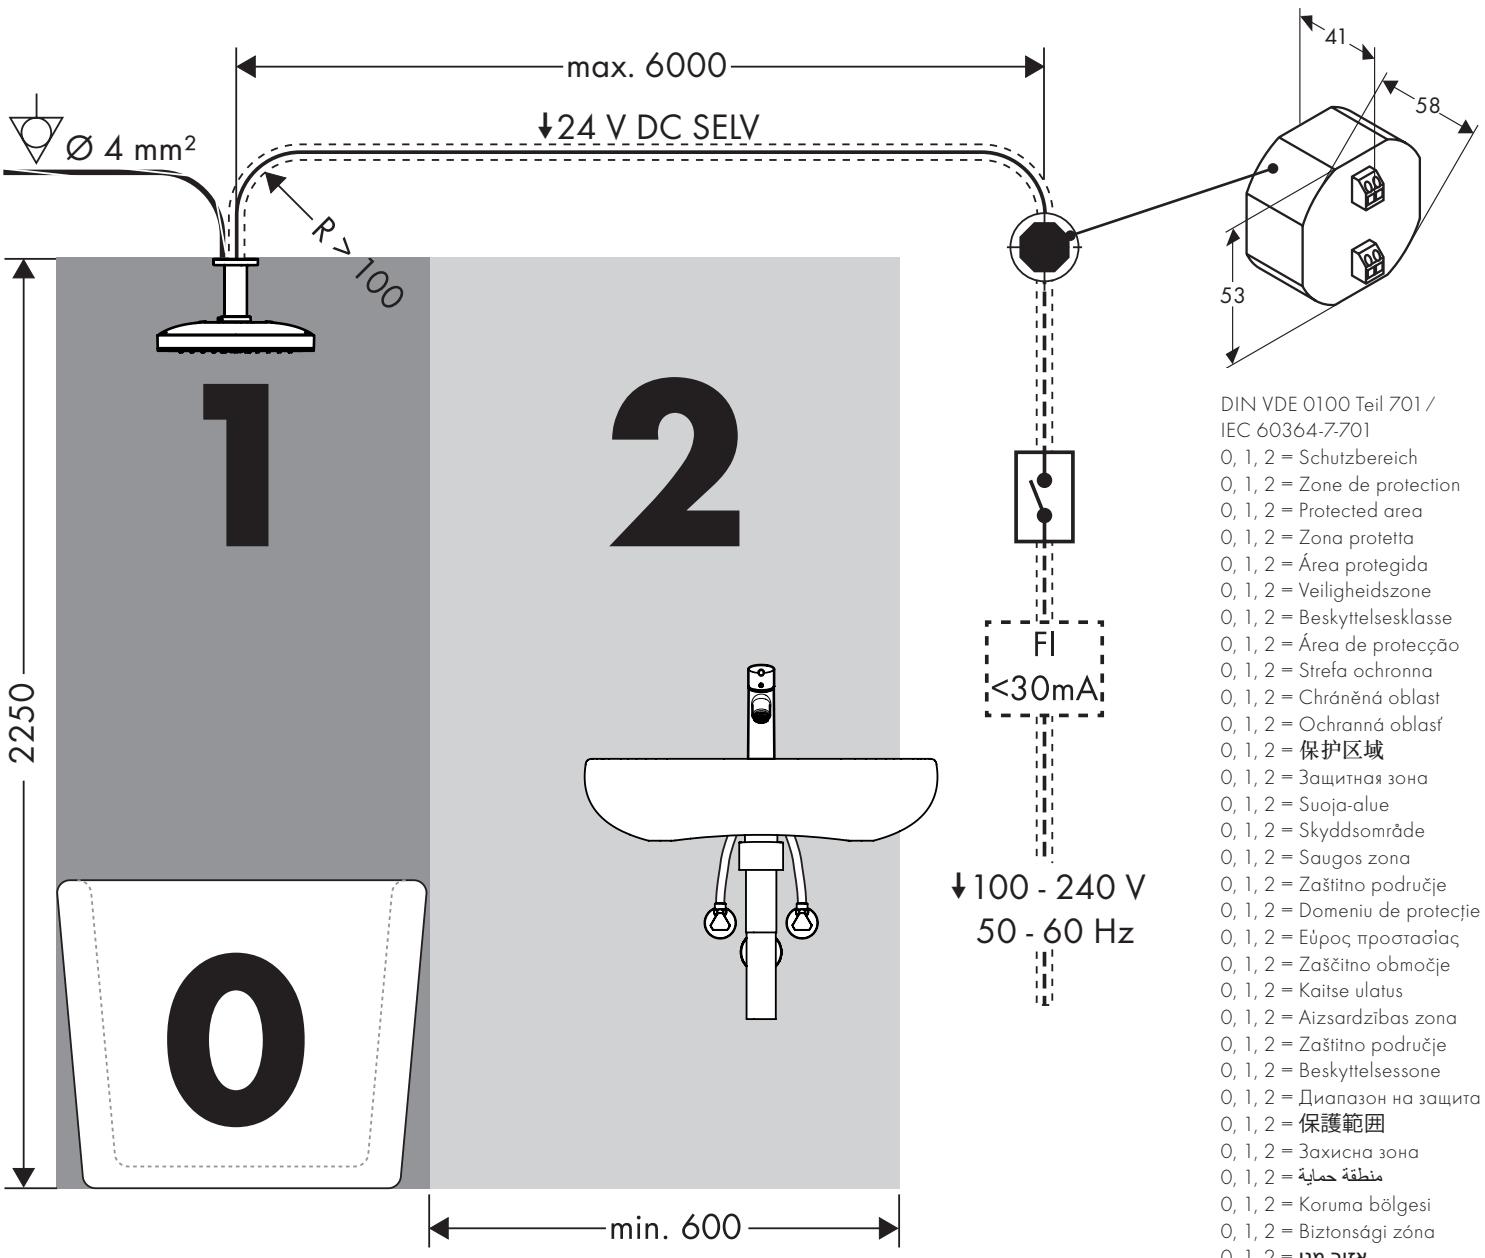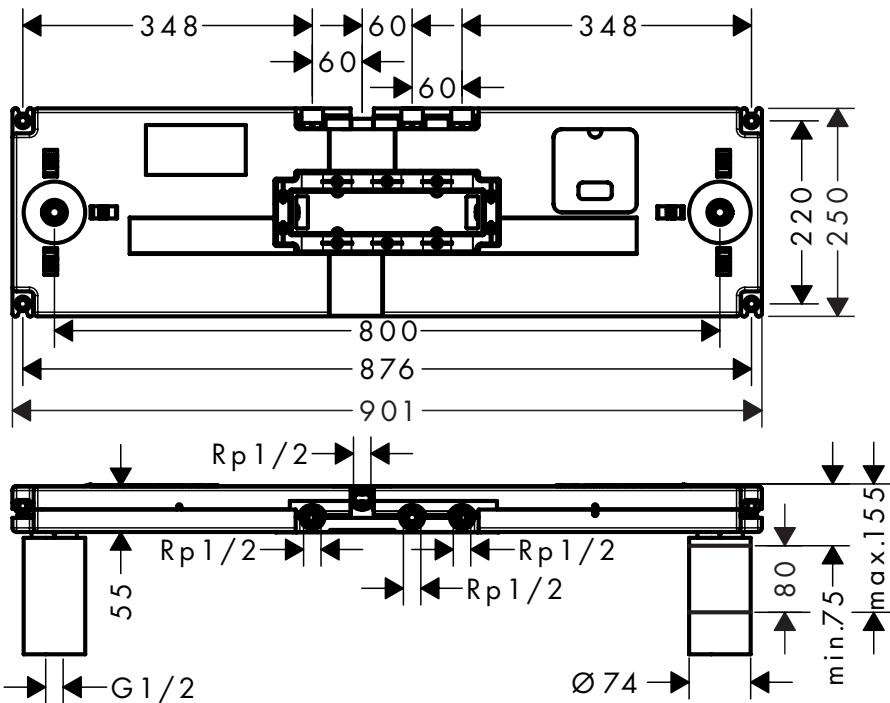

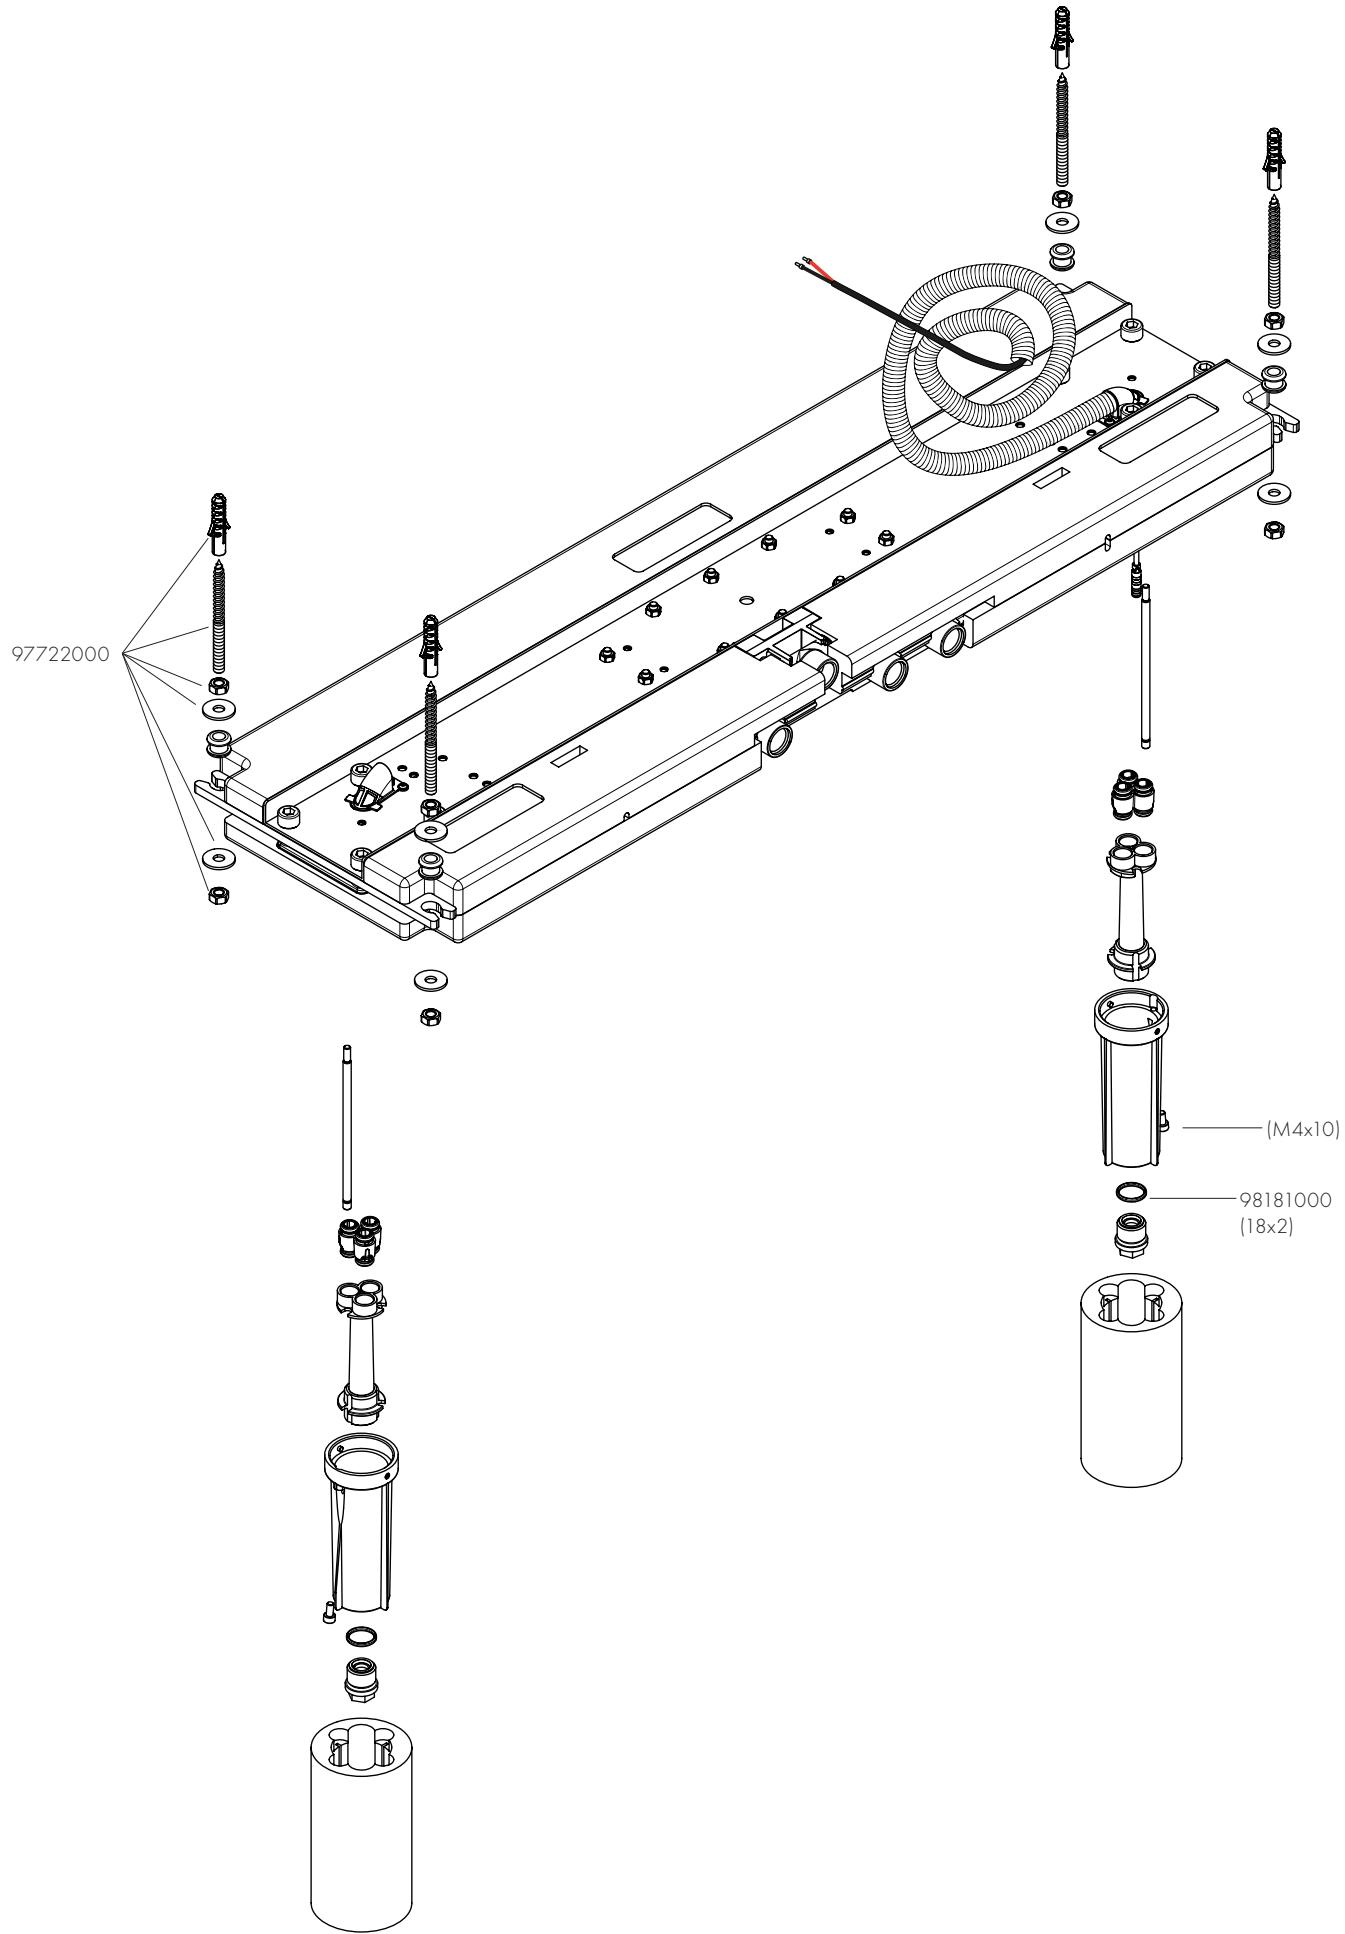

AXOR

AXOR / Hansgrohe SE

Auestraße 5–9

77761 Schiltach

Deutschland

info@axor-design.com

axor-design.com

02/2024
9_15|79.01